

西方小学校


測定場所：西方小学校

住所：西方二丁目12番地1

測定日時：平成25年3月18日（月曜）

13時25分～14時50分

天気：曇り

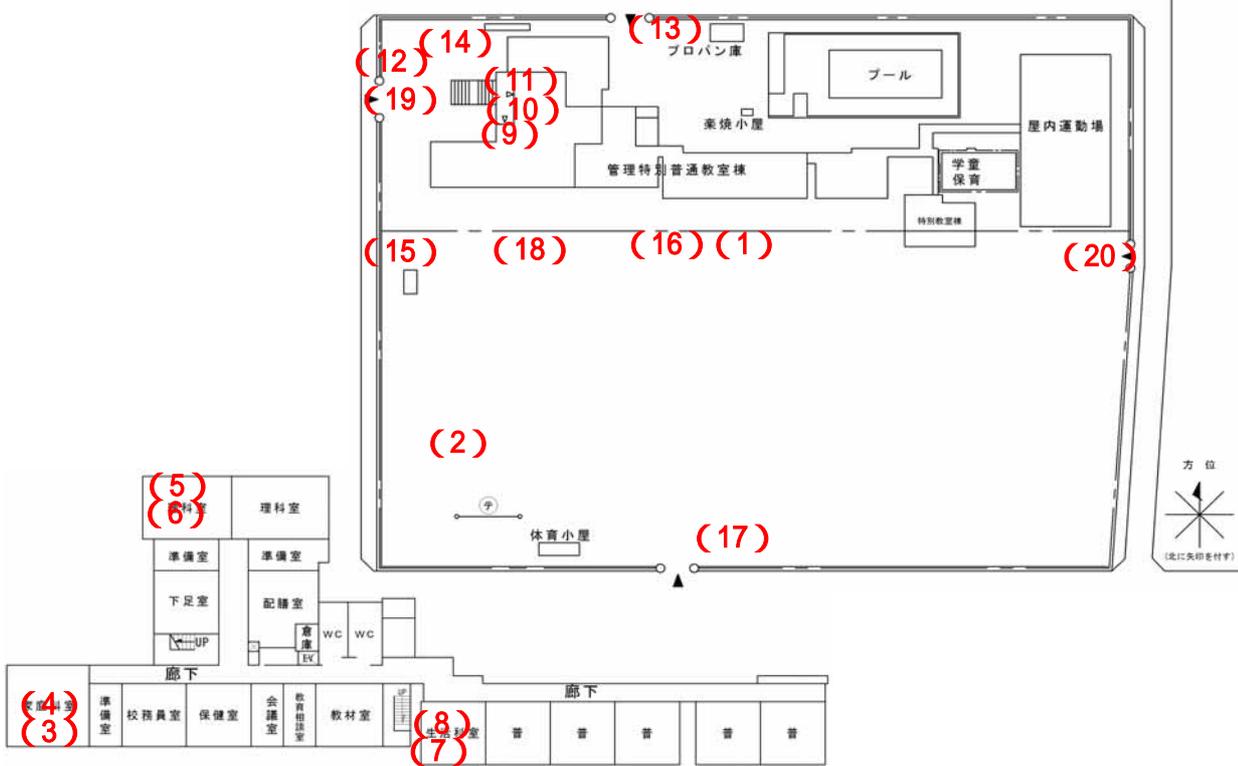

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.10	0.10	0.11
(2) 砂場	0.08	0.08	0.08
(3) 1階家庭科室内A 窓際	0.11	0.10	0.10
(4) 1階家庭科室内A 中央	0.10	0.09	0.09
(5) 1階第一理科室内B 窓際	0.09	0.09	0.09
(6) 1階第一理科室内B 中央	0.10	0.10	0.08
(7) 1階生活科室内C 窓際	0.10	0.09	0.08
(8) 1階生活科室内C 中央	0.10	0.10	0.09
(9) 雨樋A 校舎	0.09	0.08	0.09
(10) 雨樋B 校舎	0.08	0.10	0.08
(11) 雨樋C 校舎	0.09	0.08	0.08
(12) 植物A	0.09	0.07	0.07
(13) 植物B	0.09	0.09	0.07
(14) 植物C (花壇)	0.10	0.09	0.07
(15) 植物D (農園)	0.10	0.09	0.08
(16) 排水溝A	0.11	0.07	0.09
(17) 排水溝B	0.09	0.09	0.09
(18) 遊具(鉄棒)	0.10	0.09	0.09
(19) 正門前	0.10	0.09	0.09
(20) 裏門	0.09	0.07	0.08