

城ノ上小学校


測定場所：城ノ上小学校

住所：増林6,066番地1

測定日時：平成25年2月14日（木曜）

13時15分～ 15時24分

天気：曇り

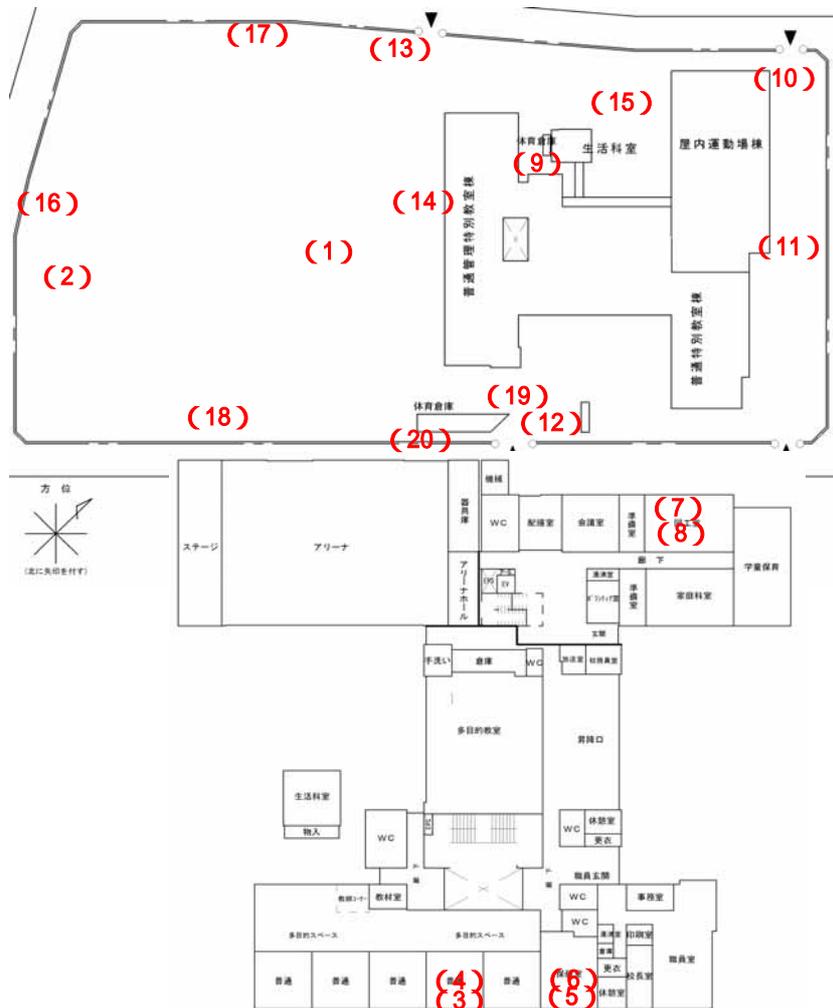

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.11	0.11	0.10
(2) 砂場	0.07	0.09	0.07
(3) 1階1年4組室内A 窓際	0.05	0.06	0.05
(4) 1階1年4組室内A 中央	0.06	0.06	0.05
(5) 1階保健室内B 窓際	0.05	0.05	0.06
(6) 1階保健室内B 中央	0.06	0.05	0.06
(7) 1階図工室内C 窓際	0.05	0.06	0.05
(8) 1階図工室内C 中央	0.06	0.05	0.05
(9) 雨樋A 校舎	0.15	0.08	0.08
(10) 雨樋B 屋内運動場	0.08	0.08	0.07
(11) 雨樋C 屋内運動場	0.08	0.07	0.06
(12) 植物A	0.09	0.08	0.08
(13) 植物B	0.16	0.11	0.09
(14) 植物C (芝生)	0.09	0.09	0.08
(15) 植物D (植栽)	0.10	0.08	0.07
(16) 排水溝A	0.09	0.11	0.09
(17) 排水溝B	0.08	0.09	0.10
(18) 遊具(鉄棒)	0.10	0.09	0.10
(19) 正門前	0.08	0.07	0.07
(20) 残土盛土	0.22	0.16	0.11