


測定場所：新方交流館
住所：越谷市北川崎258番地
測定日：平成25年1月29日(火)
測定者：市民活動支援課
天気：晴れ

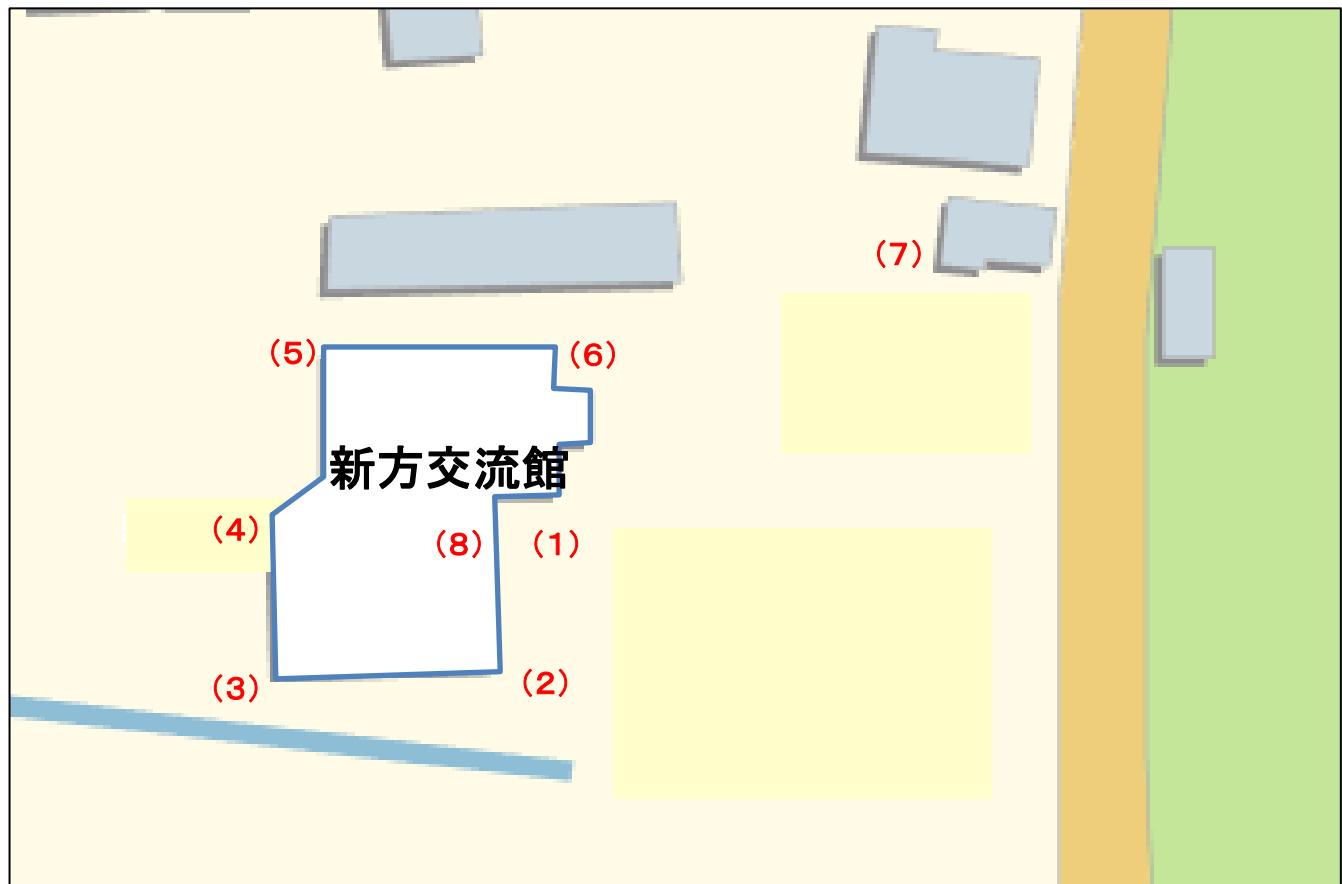

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパー/アワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 施設 入口前	0.10	0.09	0.10
(2) 施設 南東角	0.11	0.09	0.08
(3) 施設 南西角	0.07	0.07	0.07
(4) 施設 西	0.09	0.09	0.09
(5) 施設 北西角	0.12	0.10	0.09
(6) 施設 北東角	0.09	0.09	0.08
(7) 駐輪場	0.10	0.09	0.08
(8) 施設 1階ホール	0.10	0.10	0.09