


荻島小学校

測定場所：荻島小学校
 住所：南荻島902番地
 測定日時：平成25年6月10日(月曜日) 10時05分 ~ 10時25分
 測定者：環境政策課
 天気：晴れ

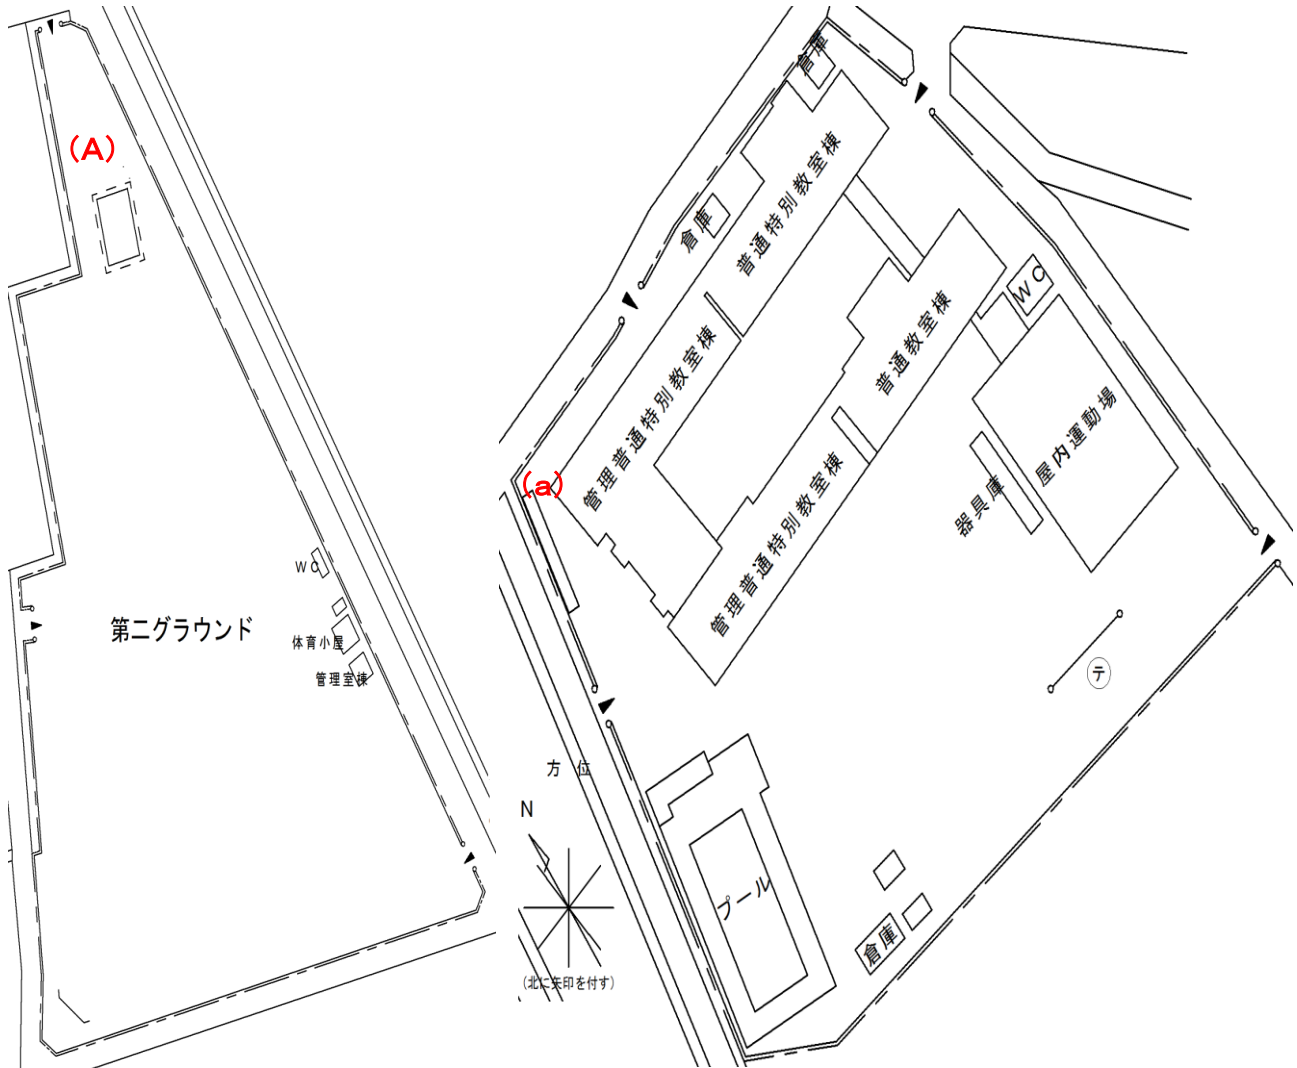

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(a) 排水溝残土	0.17	0.10	0.09
(A) 埋設場所	0.13	0.11	0.10