


蒲生第二小学校

測定場所：蒲生第二小学校  
住所：蒲生旭町1番75号  
測定日時：平成25年6月10日(月曜日) 13時50分 ~ 14時05分  
測定者：環境政策課  
天気：曇り

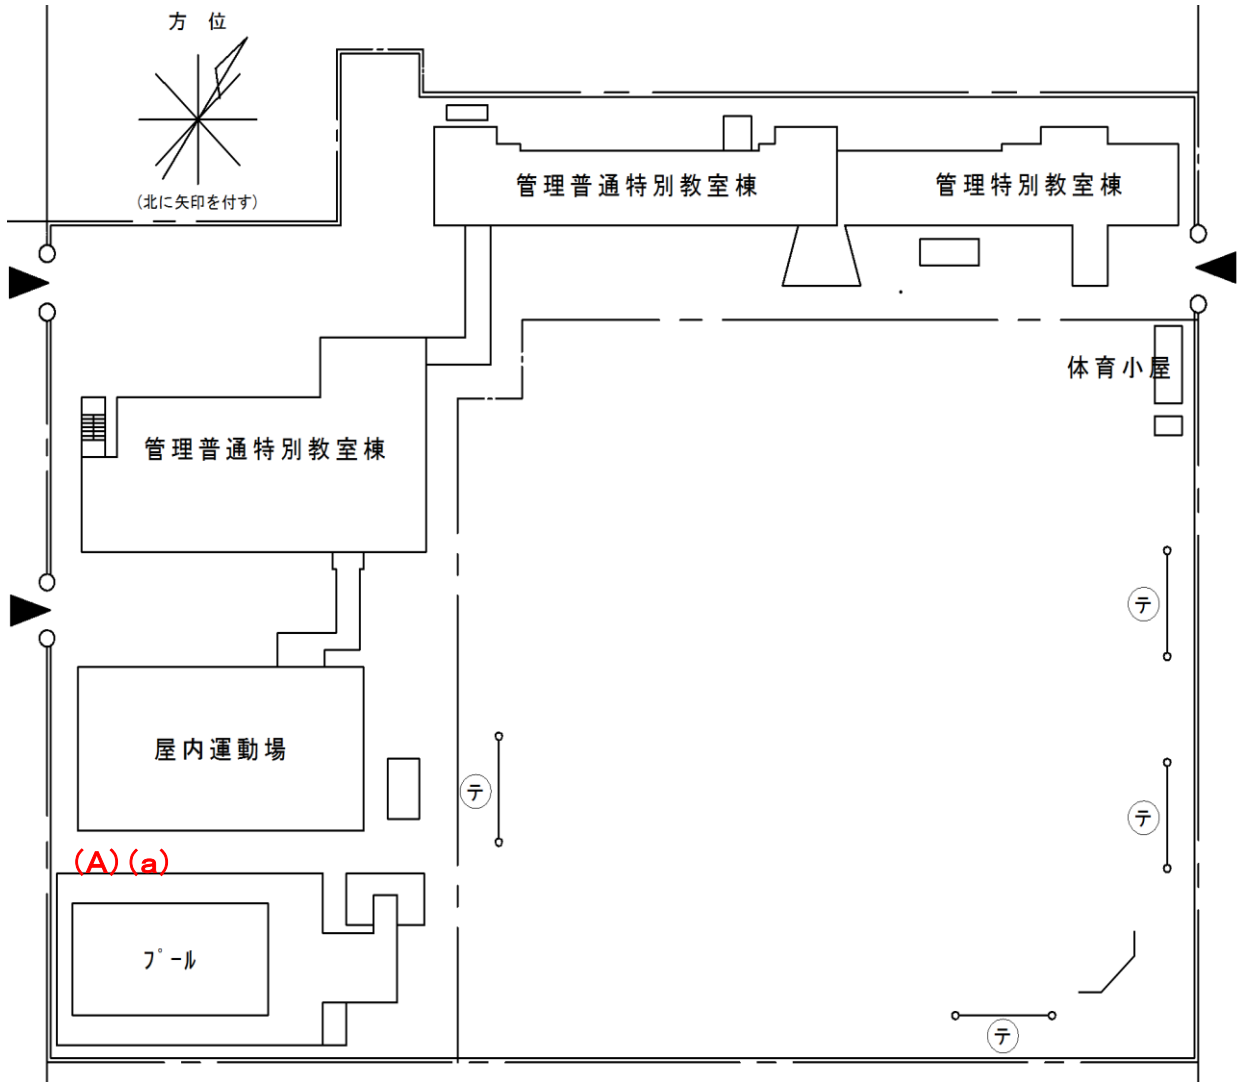

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(a) 排水溝残土	0.23	0.12	0.10
(A) 埋設場所	0.12	0.09	0.08