


新栄中学校

測定場所：新栄中学校
 住所：大吉435番地
 測定日時：平成25年6月6日(木曜日) 11時10分 ~ 11時25分
 測定者：環境政策課
 天気：晴れ

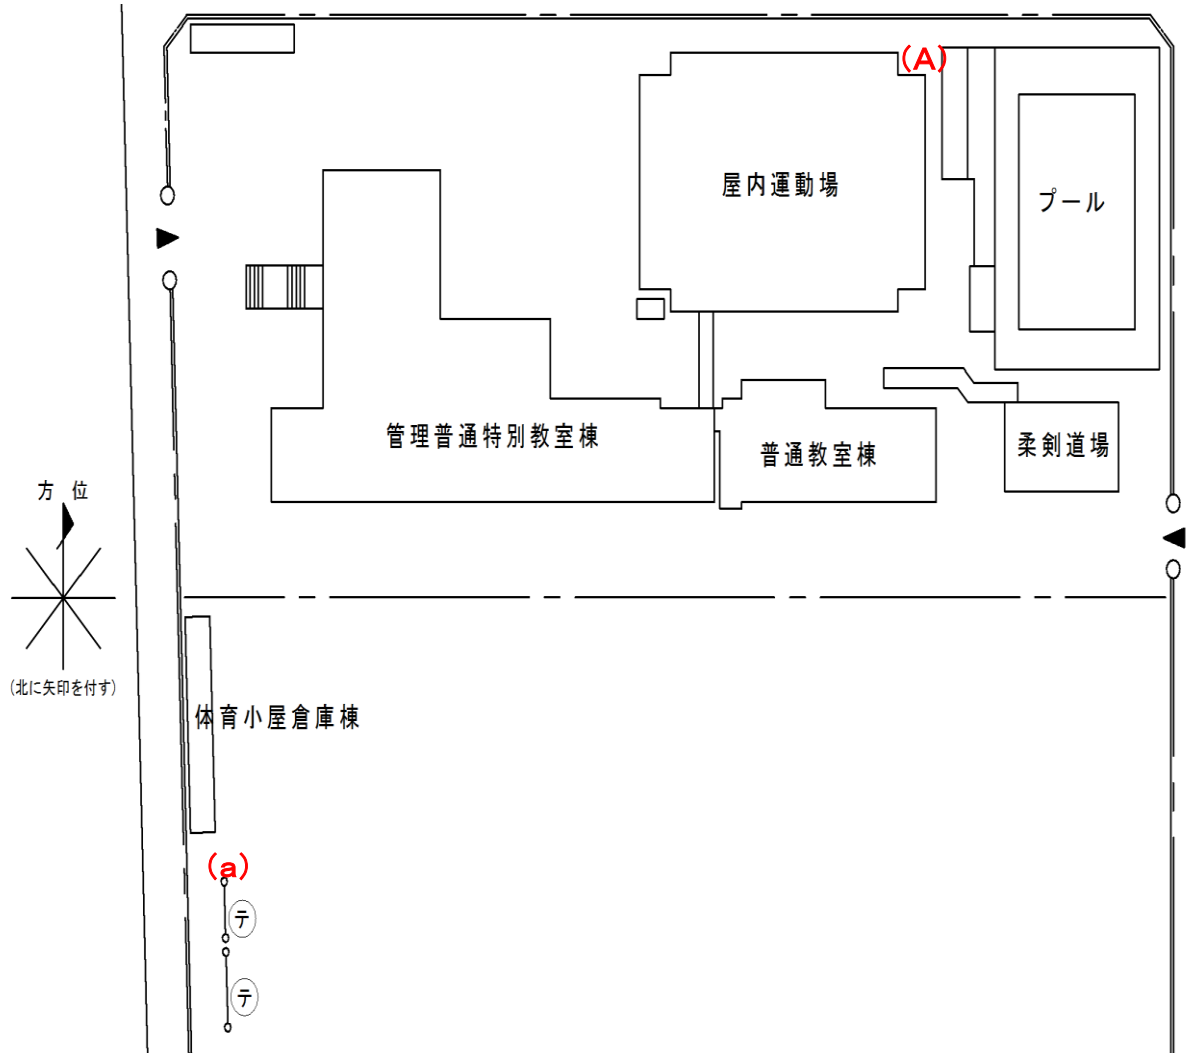

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(a) 排水溝残土	0.14	0.11	0.10
(A) 埋設場所	0.09	0.09	0.08