

蒲生学童保育室(046)

測定場所：蒲生学童保育室


住 所：蒲生旭町1-84

測定日時：平成 25 年 6 月 28 日 (金曜)

14 時 38 分 ~ 14 時 51 分

測 定 者：東邦化研株式会社

天 気：晴れ

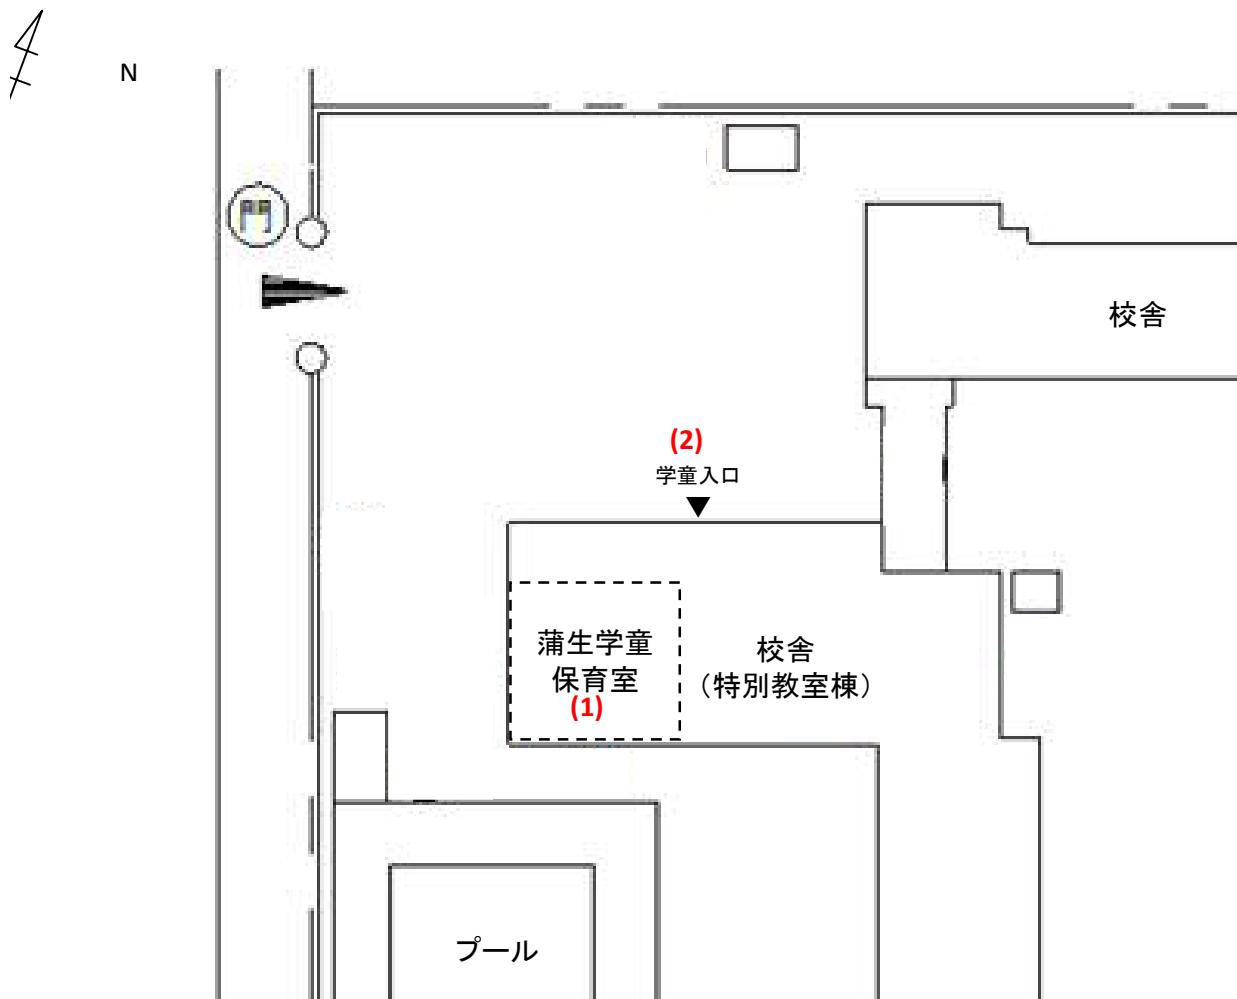

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパー/アワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.09	0.09	0.10
(2) 玄関	0.08	0.09	0.09