

測定場所：大袋学童保育室


住 所：大竹147

測定日時：平成 25 年 6 月 18 日 (火曜)

13 時 47 分～14 時 6 分

測定者：東邦化研株式会社

天 気：曇り

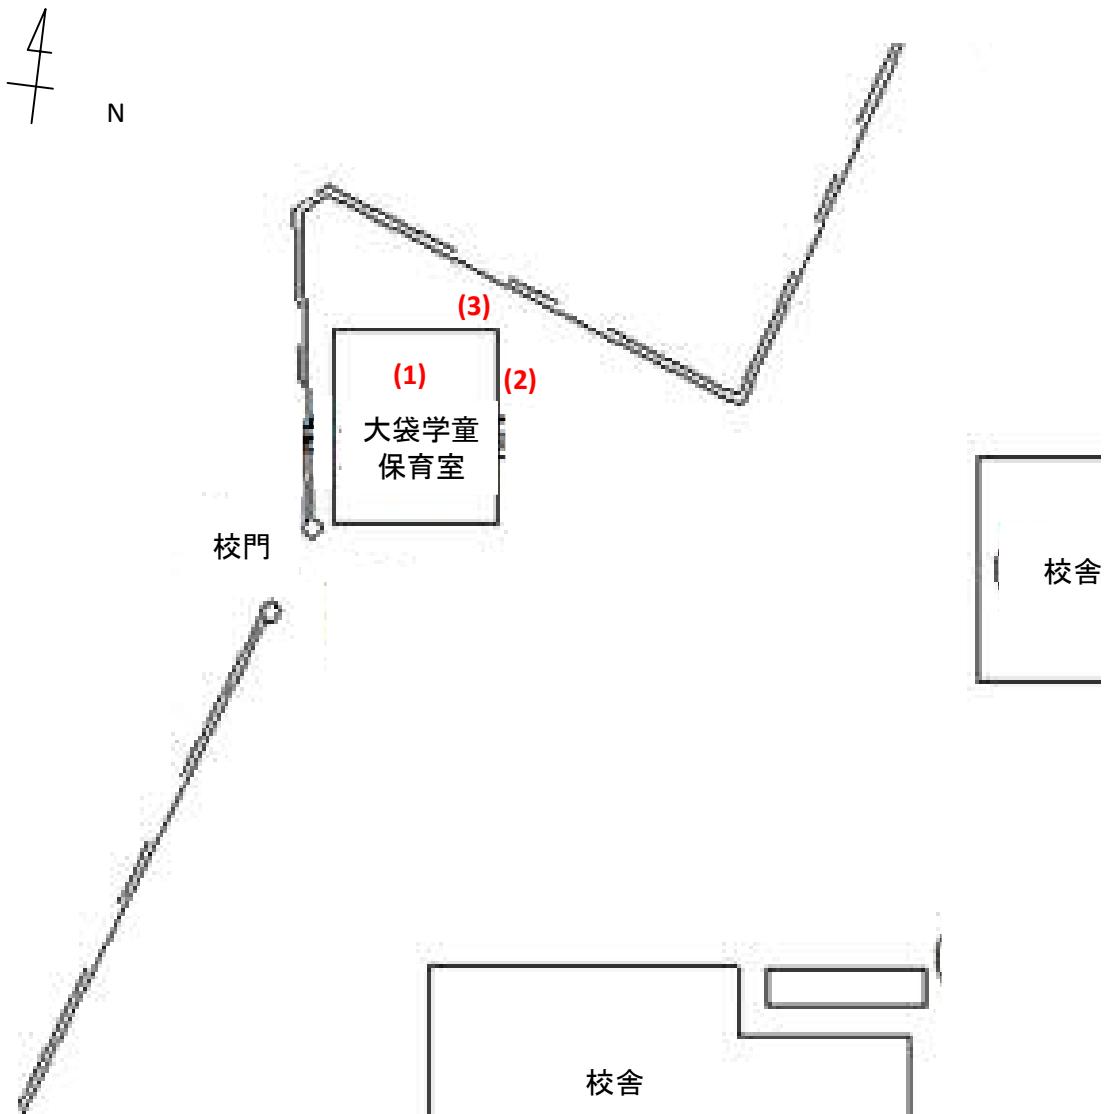

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパー/アワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.06	0.05	0.05
(2) 玄関	0.06	0.07	0.08
(3) 雨樋	0.16	0.12	0.08