

西方学童保育室(057)


測定場所：西方学童保育室

住所：西方2-12-1

測定日時：平成 25 年 7 月 1 日 (月 曜)
14 時 45 分 ~ 15 時 5 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：曇り

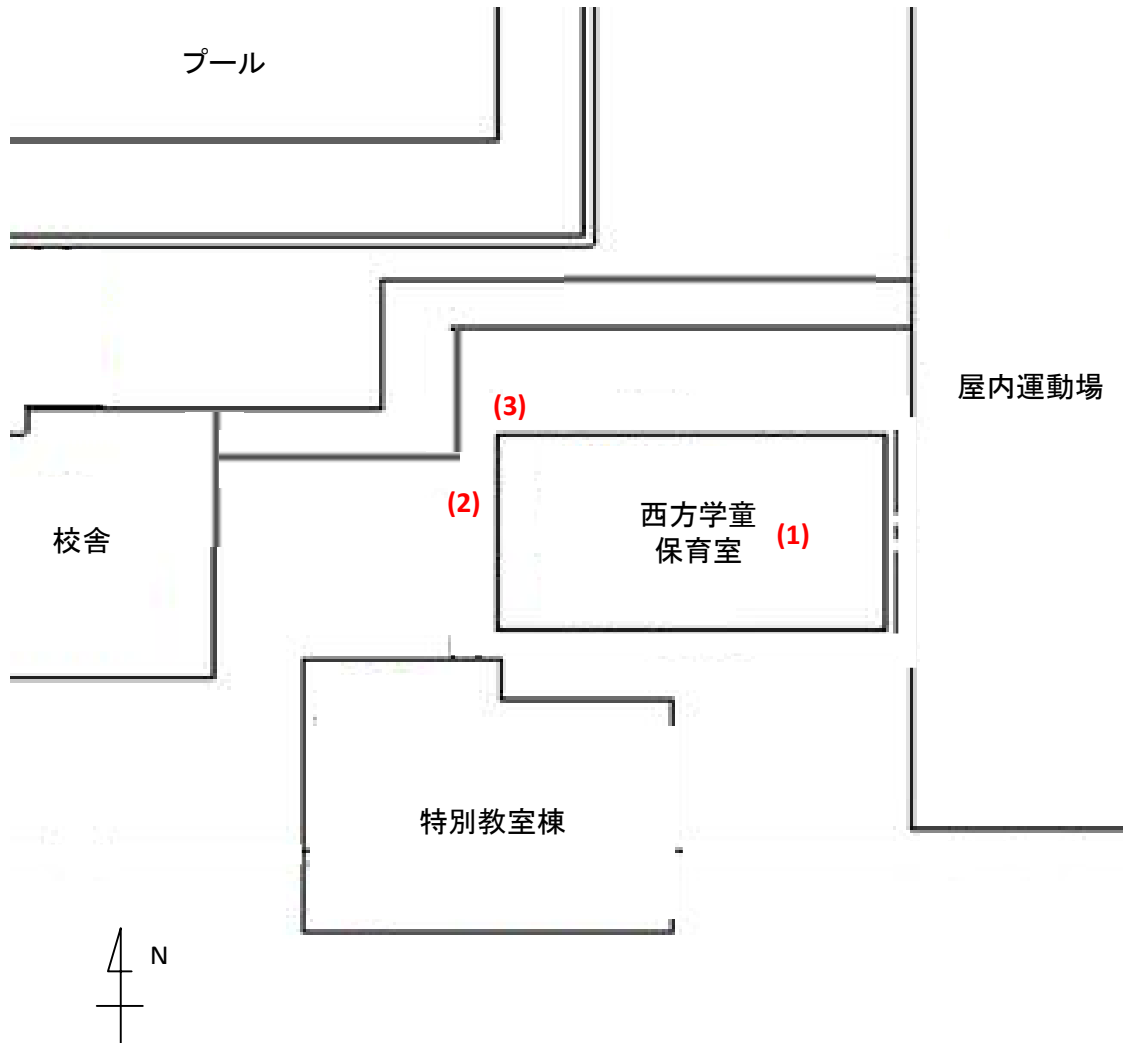

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.06	0.06	0.06
(2) 玄関	0.06	0.05	0.05
(3) 雨樋	0.08	0.07	0.06