

桜井南学童保育室(058)


測定場所：桜井南学童保育室

住所：下間久里226

測定日時：平成 25 年 6 月 24 日（月 曜）
14 時 25 分 ~ 14 時 44 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

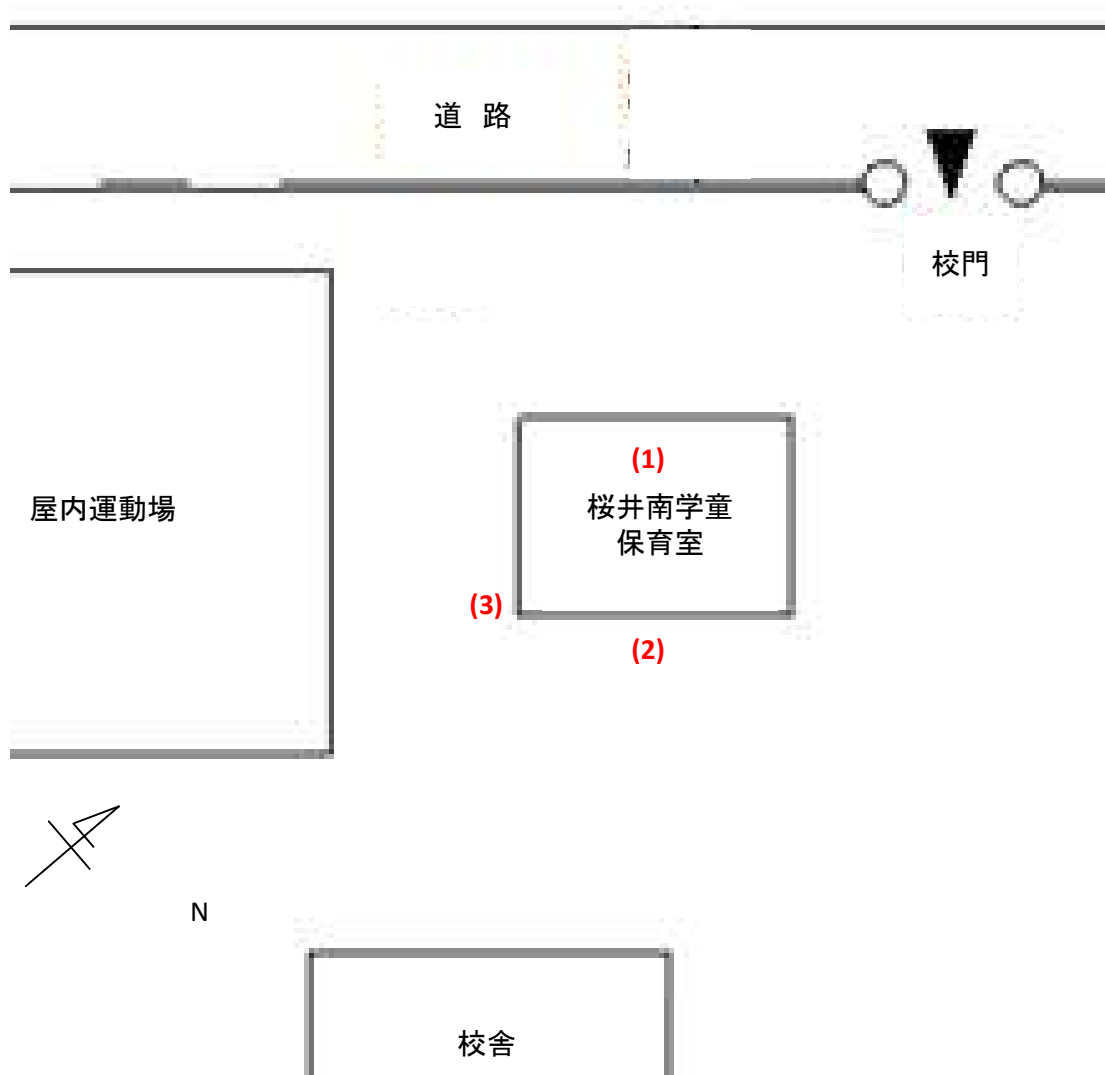

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.04	0.03	0.03
(2) 玄関	0.09	0.06	0.07
(3) 雨樋	0.07	0.05	0.06