

桜井南第2学童保育室(059)


測定場所：桜井南第2学童保育室

住所：下間久里226

測定日時：平成 25 年 6 月 24 日 (月 曜)
14 時 44 分 ~ 14 時 57 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

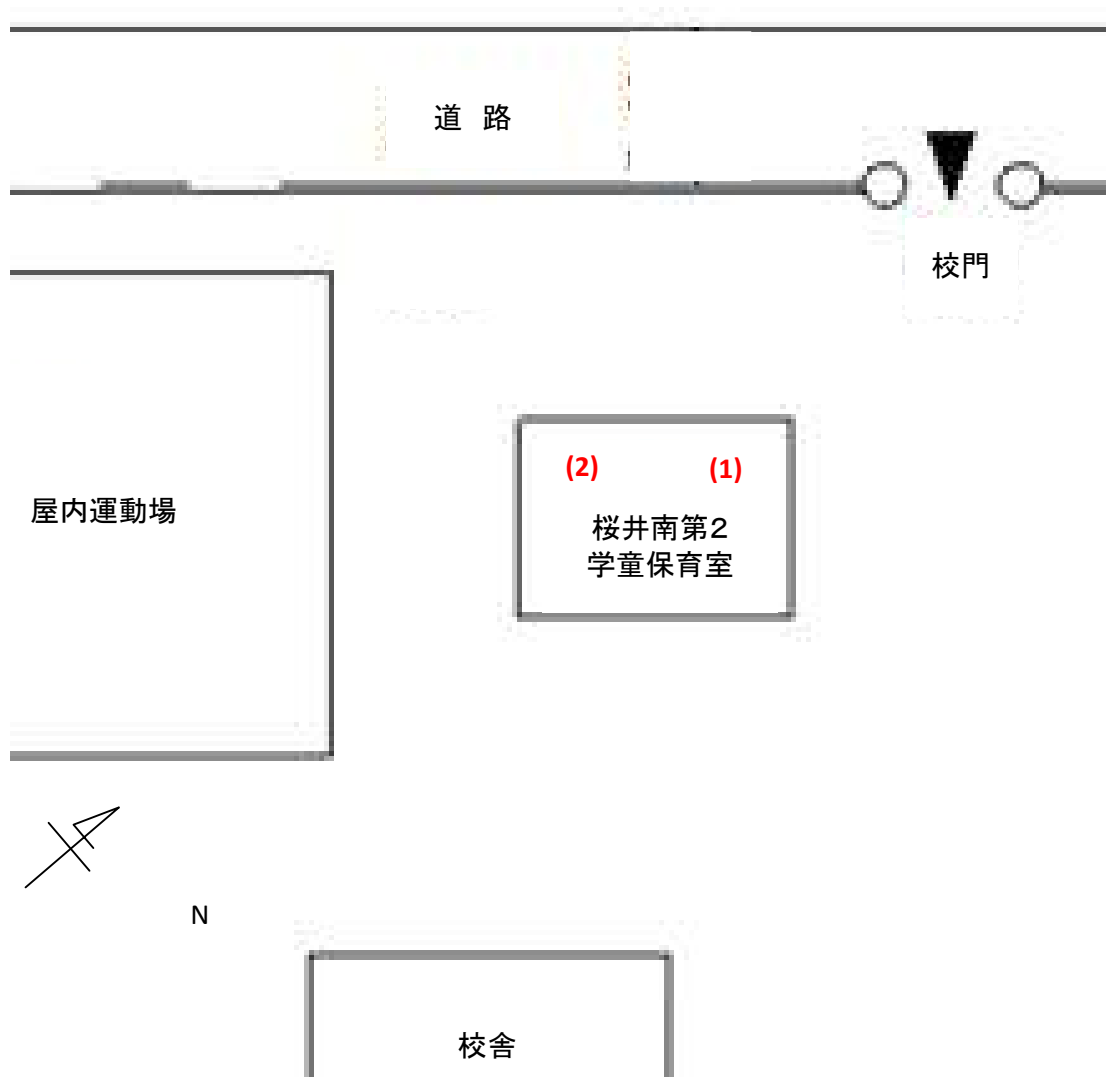

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.03	0.04	0.03
(2) 廊下	0.03	0.04	0.03