

千間台第2学童保育室(064)

測定場所：千間台第2学童保育室


住所：千間台西5-4

測定日時：平成 25 年 6 月 10 日 (月 曜)

14 時 41 分 ~ 14 時 54 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：曇り

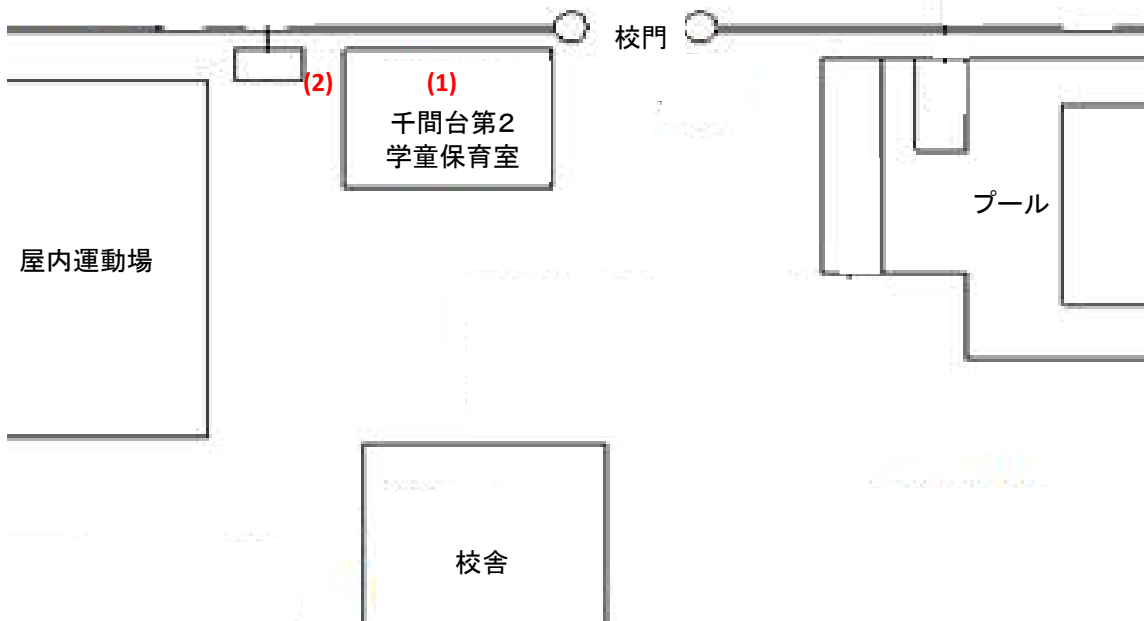

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.04	0.04	0.04
(2) 玄関	0.04	0.04	0.05