

花田学童保育室(065)

測定場所：花田学童保育室


住所：花田4-14-1

測定日時：平成 25 年 6 月 7 日（金曜）

13 時 22 分 ~ 13 時 41 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

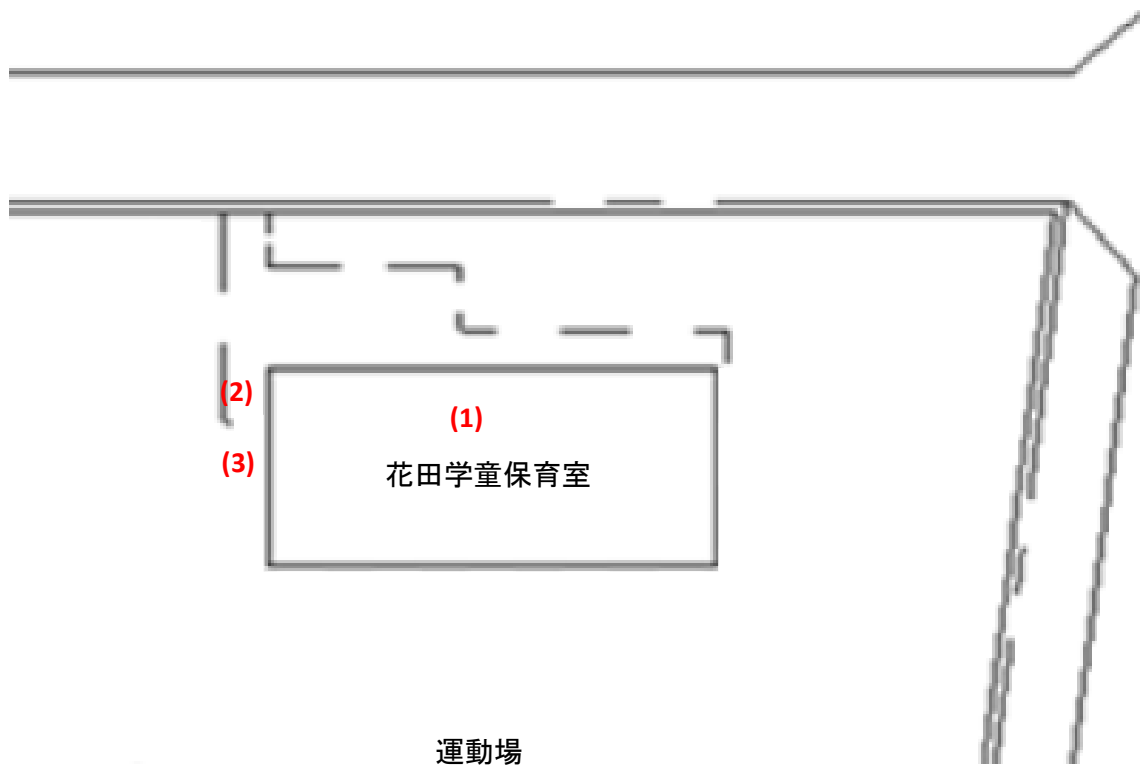

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.06	0.05	0.05
(2) 玄関	0.07	0.07	0.06
(3) 雨樋	0.07	0.06	0.07