

川柳学童保育室(071)


測定場所：川柳学童保育室

住所：川柳町1-471-1

測定日時：平成 25 年 7 月 2 日（火曜）
14 時 38 分 ~ 14 時 51 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

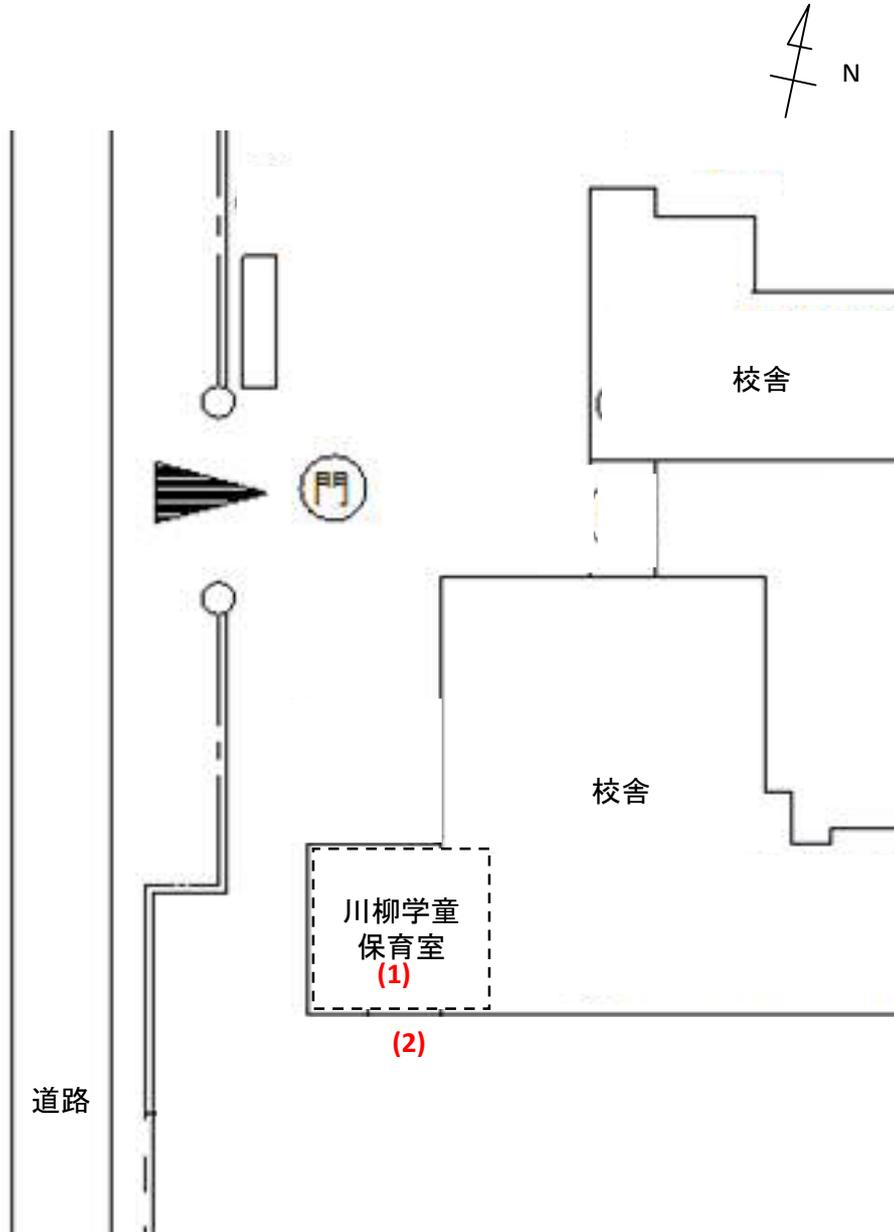

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.09	0.09	0.09
(2) 玄関	0.07	0.08	0.08