

大袋東学童保育室(073)


測定場所：大袋東学童保育室

住所：袋山1750

測定日時：平成25年6月18日（火曜）
14時15分～14時27分

測定者：東邦化研株式会社

天気：曇り

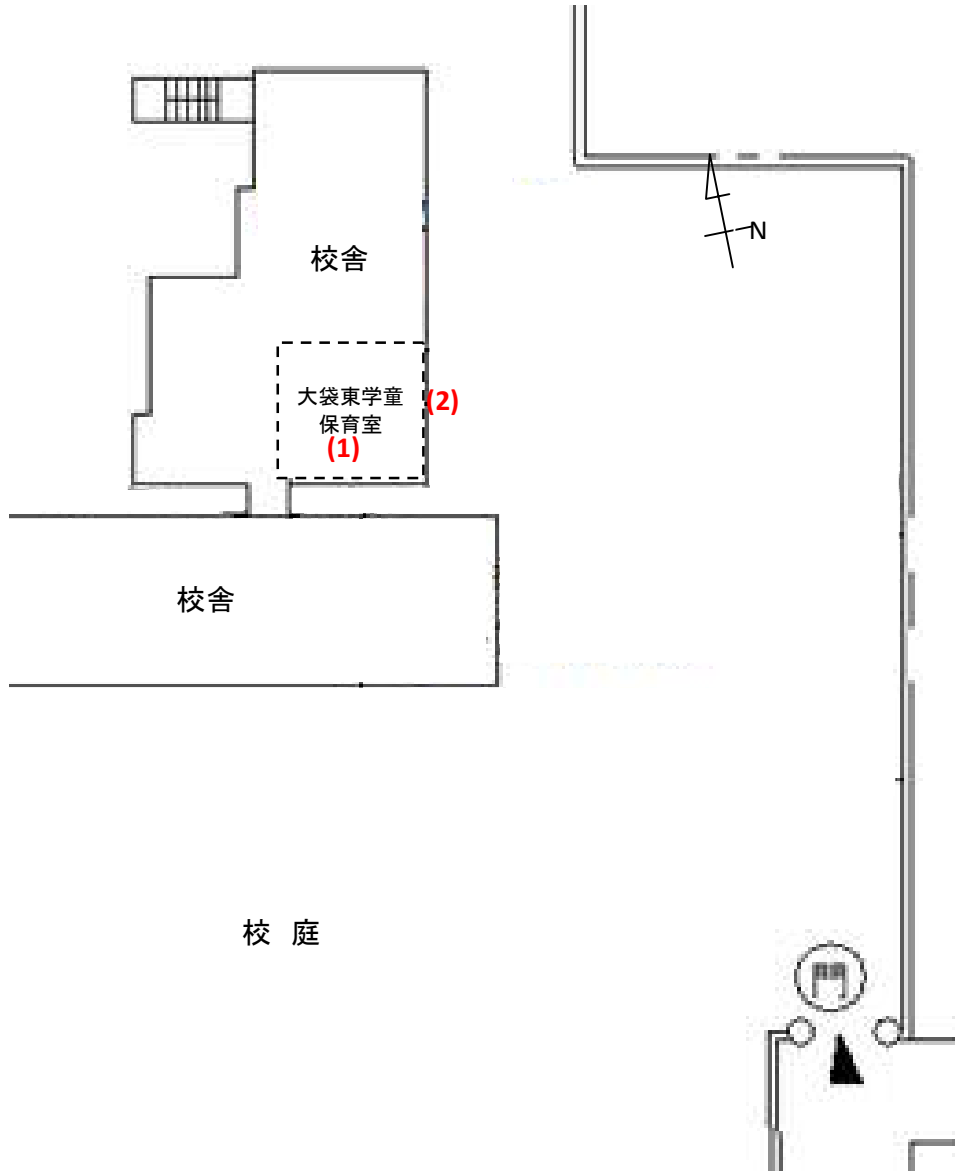

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.08	0.08	0.08
(2) 玄関	0.06	0.07	0.07