

大相模学童保育室(075)

測定場所：大相模学童保育室


住所：大成町2-1

測定日時：平成 25 年 7 月 1 日（月曜）

13 時 55 分 ~ 14 時 15 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：曇り

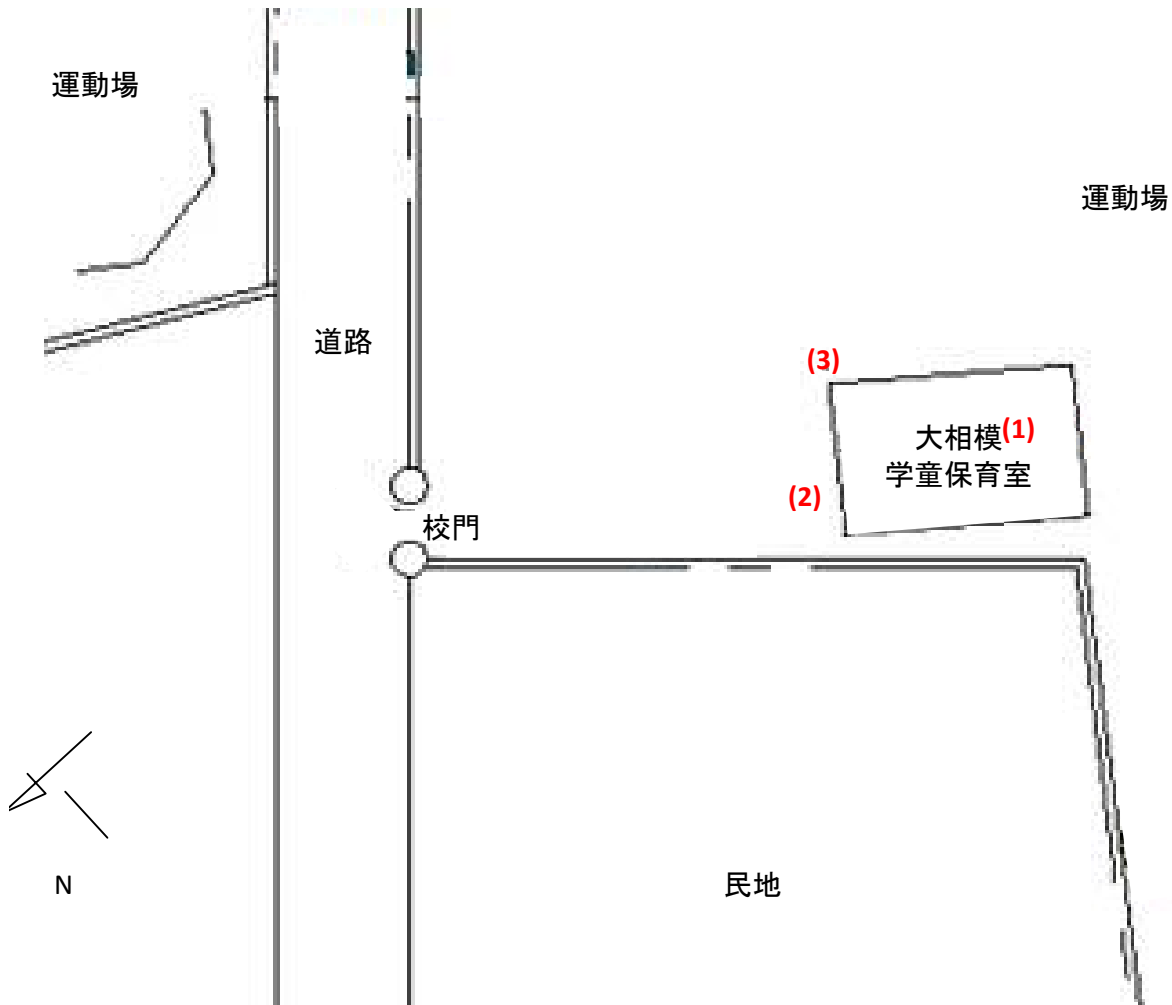

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.04	0.04	0.04
(2) 玄関	0.07	0.06	0.07
(3) 雨樋	0.06	0.06	0.06