

大袋北保育所(122)

測定場所：大袋北保育所


住所：袋山475-3

測定日時：平成 25 年 8 月 7 日（水曜）

14 時 36 分 ～ 15 時 24 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

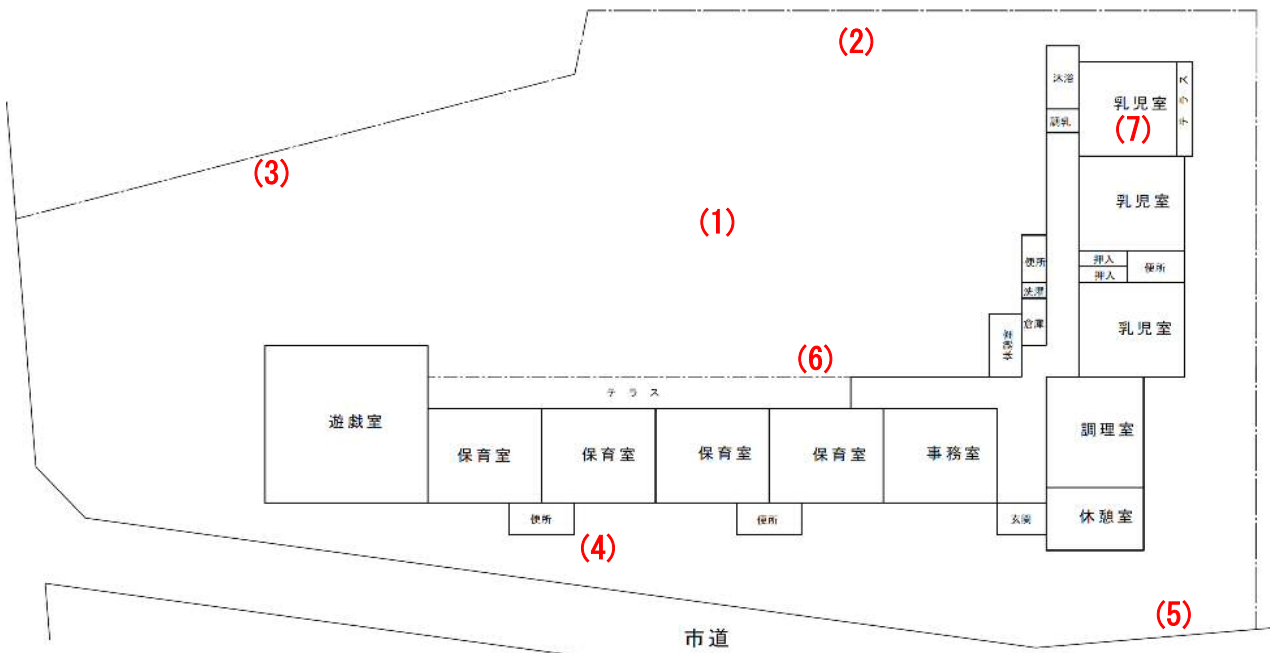

| 測定地点         | 測定結果<br>(マイクロシーベルトパーアワー) |        |      |
|--------------|--------------------------|--------|------|
|              | 地上5cm                    | 地上50cm | 地上1m |
| (1) 園庭       | 0.05                     | 0.05   | 0.05 |
| (2) 砂場       | 0.08                     | 0.07   | 0.07 |
| (3) 遊具       | 0.07                     | 0.07   | 0.07 |
| (4) 雨樋       | 0.10                     | 0.08   | 0.08 |
| (5) 植物       | 0.09                     | 0.09   | 0.08 |
| (6) 排水溝      | 0.08                     | 0.07   | 0.06 |
| (7) 乳児室（0歳児） | 0.05                     | 0.05   | 0.05 |