

蒲生第三保育所(126)

測定場所：蒲生第三保育所


住所：蒲生2-13-9

測定日時：平成25年8月9日（金曜）

14時25分～15時18分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

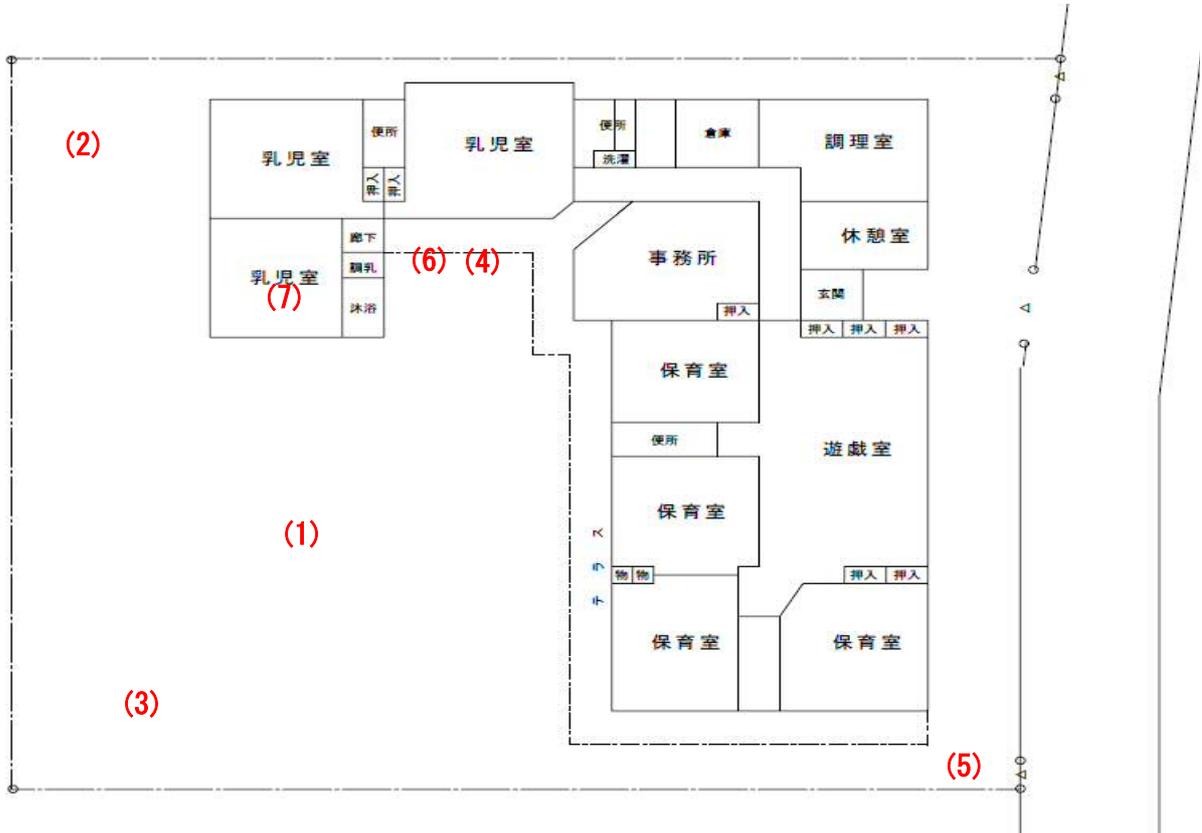

| 測定地点 | 測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー) | | |
|---------------|--------------------------|--------|------|
| | 地上5cm | 地上50cm | 地上1m |
| (1) 園庭 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| (2) 砂場 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| (3) 遊具 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| (4) 雨樋 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| (5) 植物 | 0.14 | 0.08 | 0.07 |
| (6) 排水溝 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
| (7) 乳児室 (0歳児) | 0.06 | 0.07 | 0.07 |