

越谷レイクタウンさくら保育園(137)

測定場所：越谷レイクタウンさくら保育園


住所：大成町5-412

測定日時：平成 25 年 7 月 8 日（月 曜）

10 時 28 分 ～ 11 時 13 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

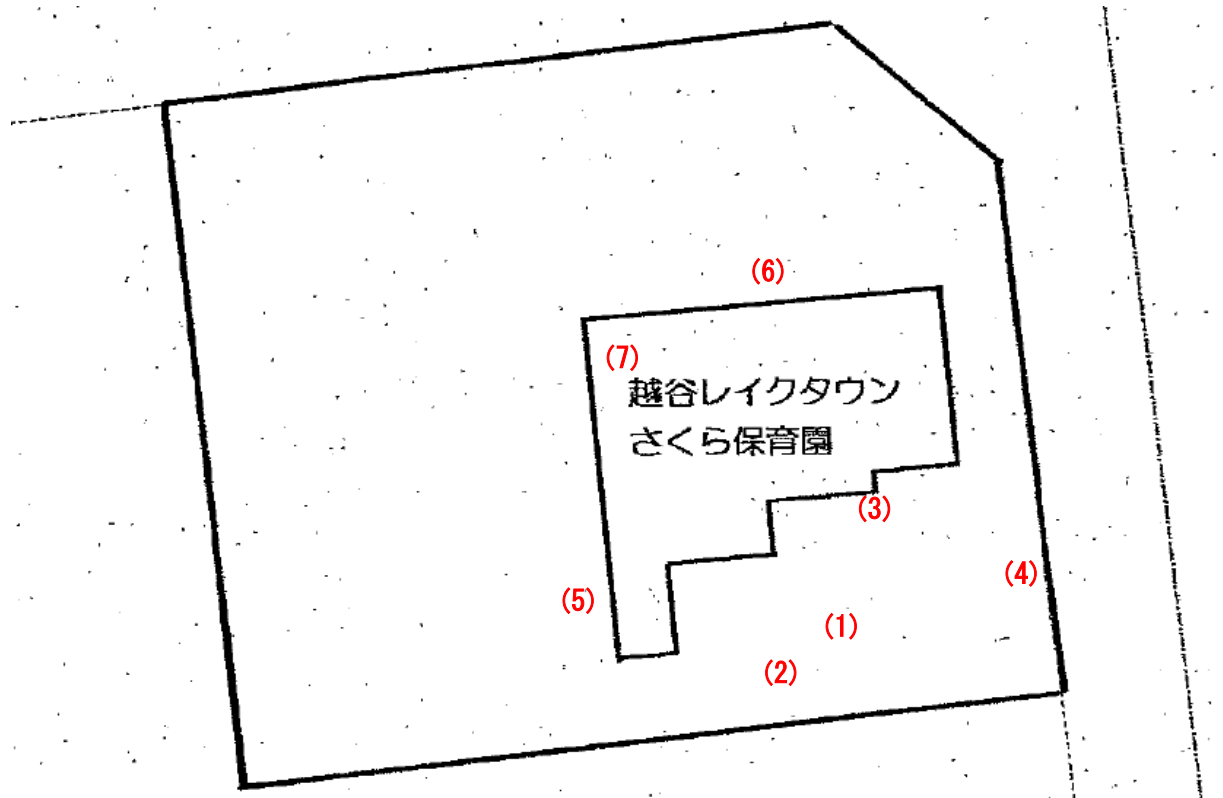

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.08	0.09	0.07
(2) 砂場	0.09	0.08	0.08
(3) 遊具	0.08	0.08	0.06
(4) 植物	0.12	0.11	0.10
(5) 排水溝 A	0.14	0.10	0.08
(6) 排水溝 B	0.13	0.11	0.09
(7) 1 階乳児室（0 歳児）	0.05	0.05	0.05