

測定場所：の～びるこどもの家保育園


住所：相模町3-220-1

測定日時：平成25年8月9日（金曜）

9時27分～10時11分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

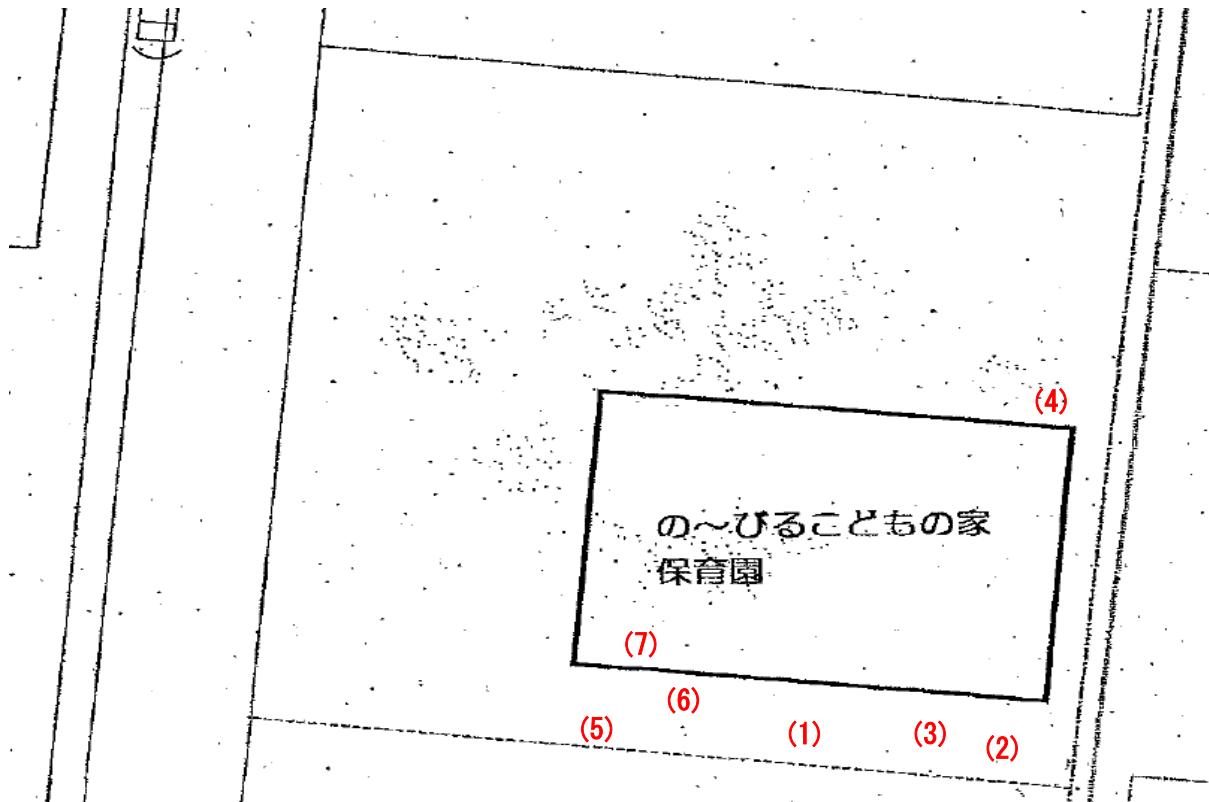

| 測定地点         | 測定結果<br>(マイクロシーベルトパー/アワー) |        |      |
|--------------|---------------------------|--------|------|
|              | 地上5cm                     | 地上50cm | 地上1m |
| (1) 園庭       | 0.08                      | 0.08   | 0.06 |
| (2) 砂場       | 0.05                      | 0.05   | 0.07 |
| (3) 遊具       | 0.08                      | 0.07   | 0.06 |
| (4) 雨樋       | 0.09                      | 0.09   | 0.09 |
| (5) 植物       | 0.08                      | 0.07   | 0.08 |
| (6) 排水溝      | 0.10                      | 0.08   | 0.06 |
| (7) 乳児室（0歳児） | 0.04                      | 0.05   | 0.05 |