


越ヶ谷小学校

測定場所：越ヶ谷小学校
 住所：中町1番41号
 測定日時：平成25年9月18日(水曜日) 14時10分～14時30分
 測定者：環境政策課
 天気：晴れ

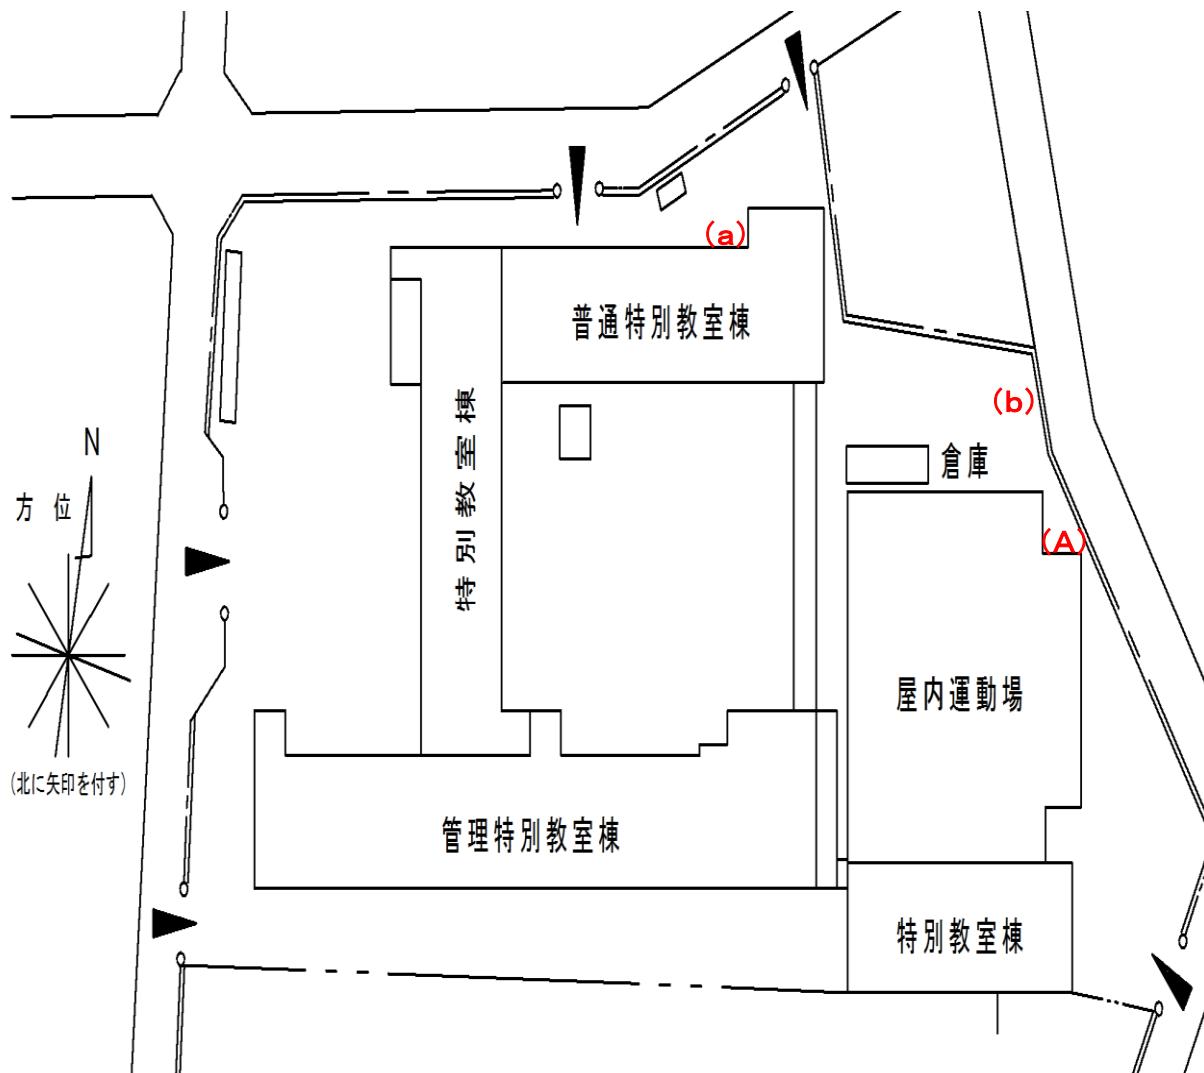

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパー/アワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(a) 雨樋 校舎	0.14	0.09	0.08
(b) 排水溝残土	0.09	0.09	0.08
(A) 埋設場所	0.08	0.07	0.07