


南越谷小学校

測定場所：南越谷小学校  
 住所：南越谷四丁目21番地1  
 測定日時：平成25年9月19日(木曜日) 13時20分 ~ 13時35分  
 測定者：環境政策課  
 天気：晴れ

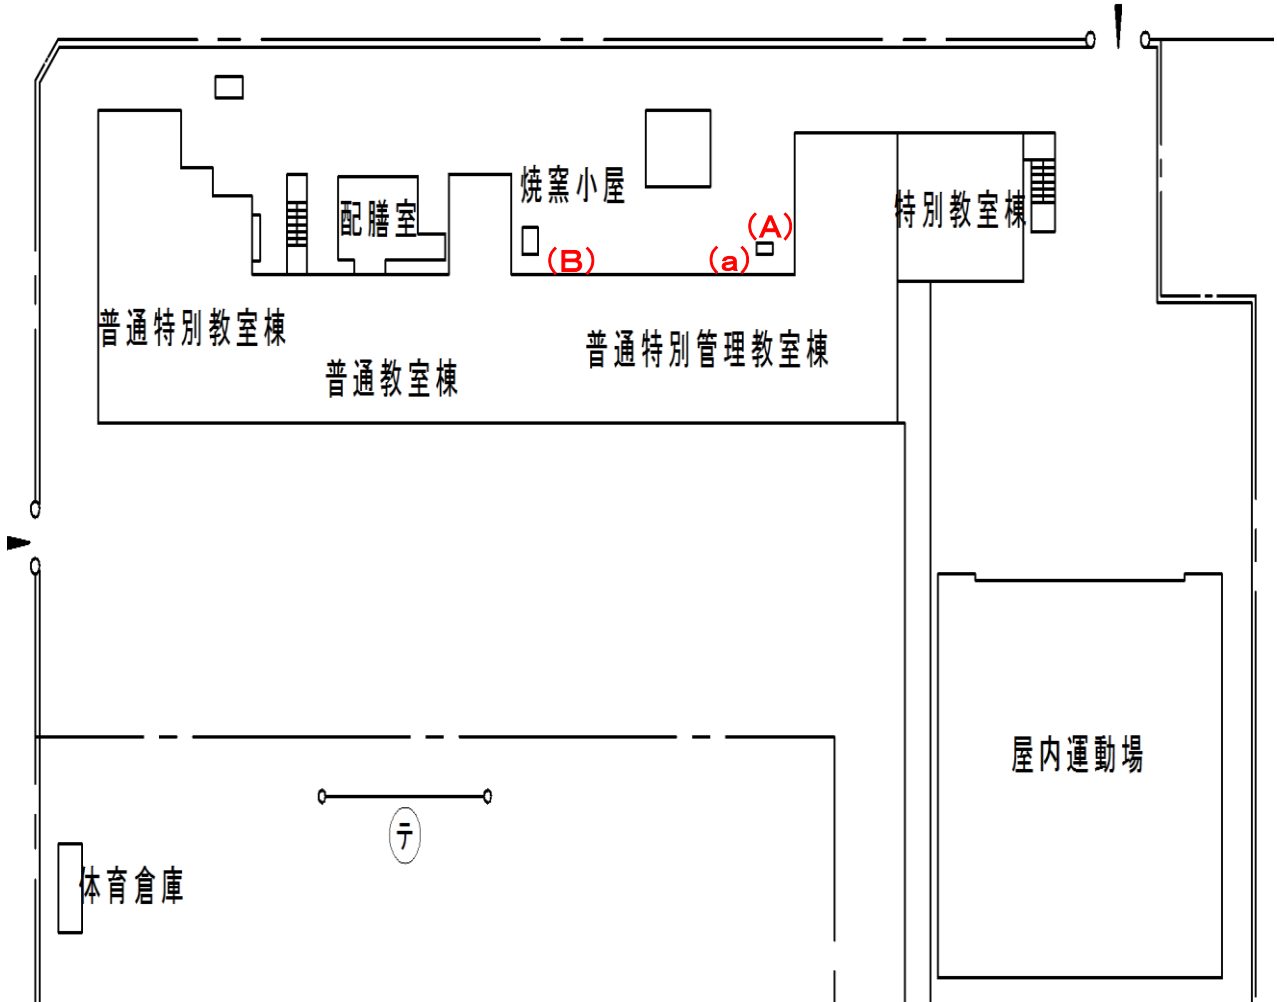

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(a) 排水溝残土	0.11	0.11	0.09
(A) 埋設場所	0.09	0.08	0.08
(B) 埋設場所	0.08	0.09	0.09