

越谷総合公園(177)

測定場所：越谷総合公園

住 所：増林3-1

測定日時：平成 25 年 6 月 27 日 (木曜)



10 時 4 分～11 時 32 分

測定者：東邦化研株式会社

天 気：晴れ

越谷総合公園 施設平面図

都市公園台帳 13

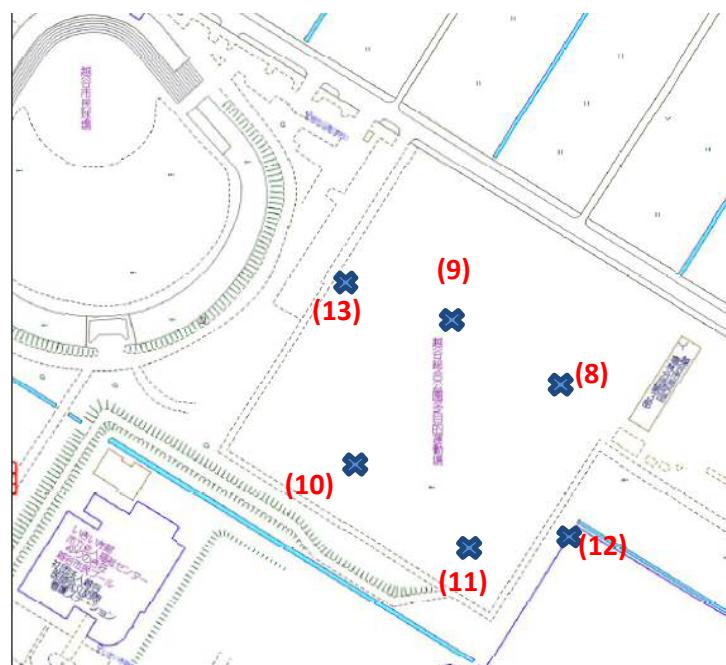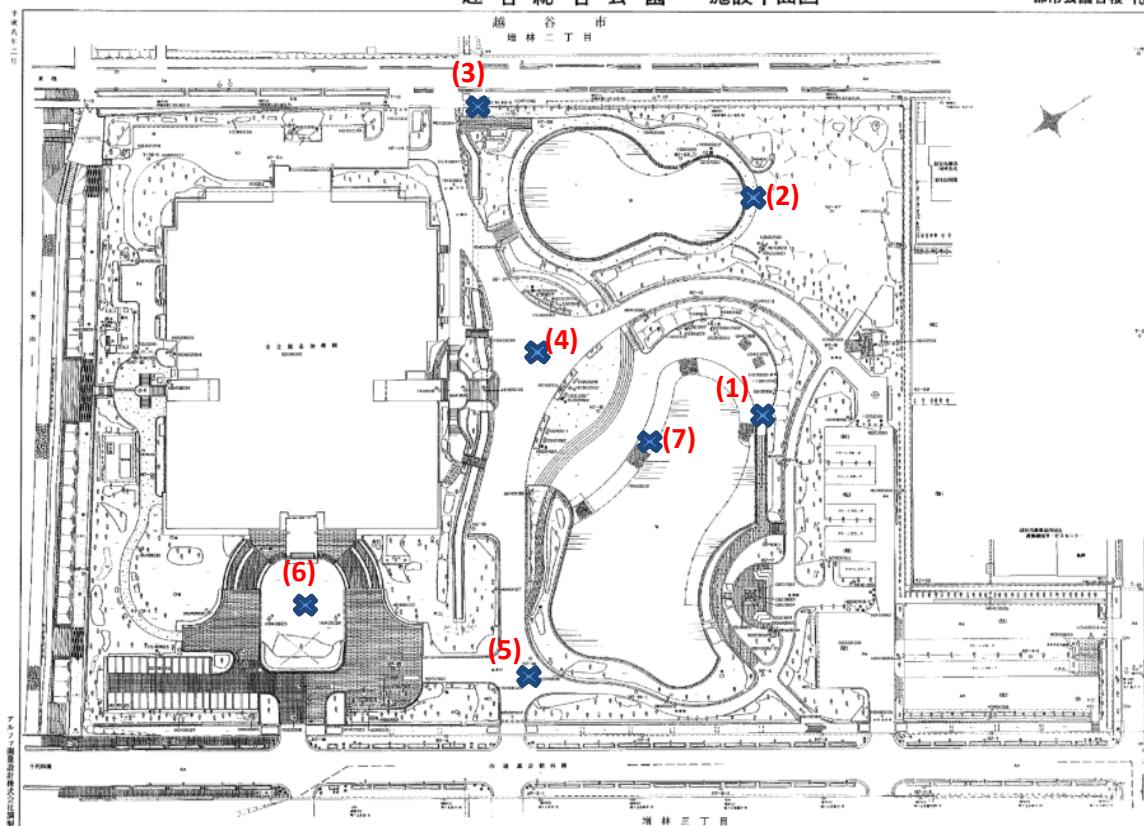

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパー・アワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭A	0.08	0.07	0.06
(2) 園庭B	0.10	0.07	0.06
(3) 園庭C	0.10	0.09	0.08
(4) 園庭D	0.11	0.10	0.10
(5) 園庭E	0.07	0.08	0.06
(6) 園庭F	0.08	0.07	0.07
(7) 池のほとり	0.10	0.08	0.08
(8) 園庭G (運動場)	0.10	0.09	0.10
(9) 園庭H (運動場)	0.09	0.10	0.09
(10) 園庭I (運動場)	0.09	0.09	0.09
(11) 園庭J (運動場)	0.10	0.09	0.08
(12) 植物 (ベンチ付近)	0.08	0.11	0.10
(13) 排水溝	0.09	0.11	0.10