

越谷流通公園(184)

測定場所：越谷流通公園

住所：流通団地3-4

測定日時：平成 25 年 8 月 19 日 (月 曜)


10 時 40 分 ~ 11 時 16 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

越谷流通公園 施設平面図

都市公園台帳 18

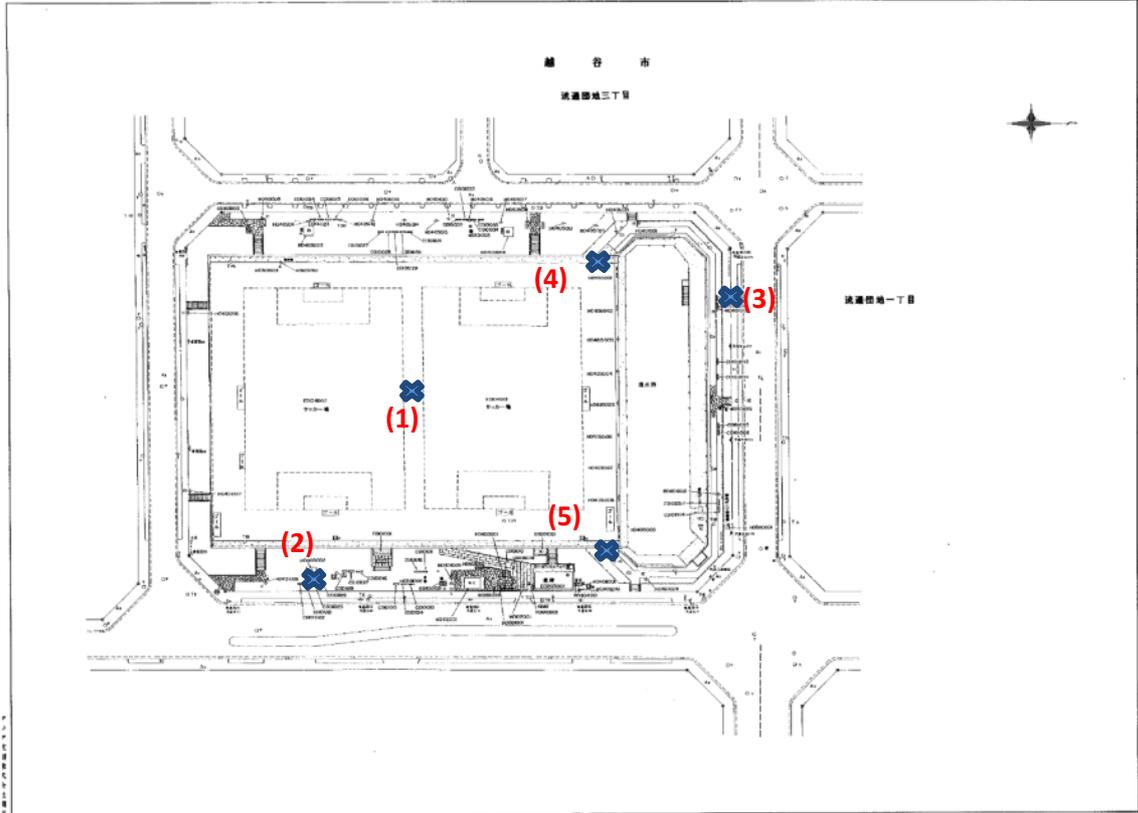

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.06	0.07	0.06
(2) 植物A	0.08	0.07	0.07
(3) 植物B	0.06	0.06	0.07
(4) 排水溝A	0.13	0.09	0.08
(5) 排水溝B	0.12	0.10	0.10