

児童館コスモス(173)


測定場所：児童館コスモス

住所：千間台東2-9

測定日時：平成 25 年 8 月 1 日（木曜）
9 時 2 分 ~ 9 時 56 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：曇り

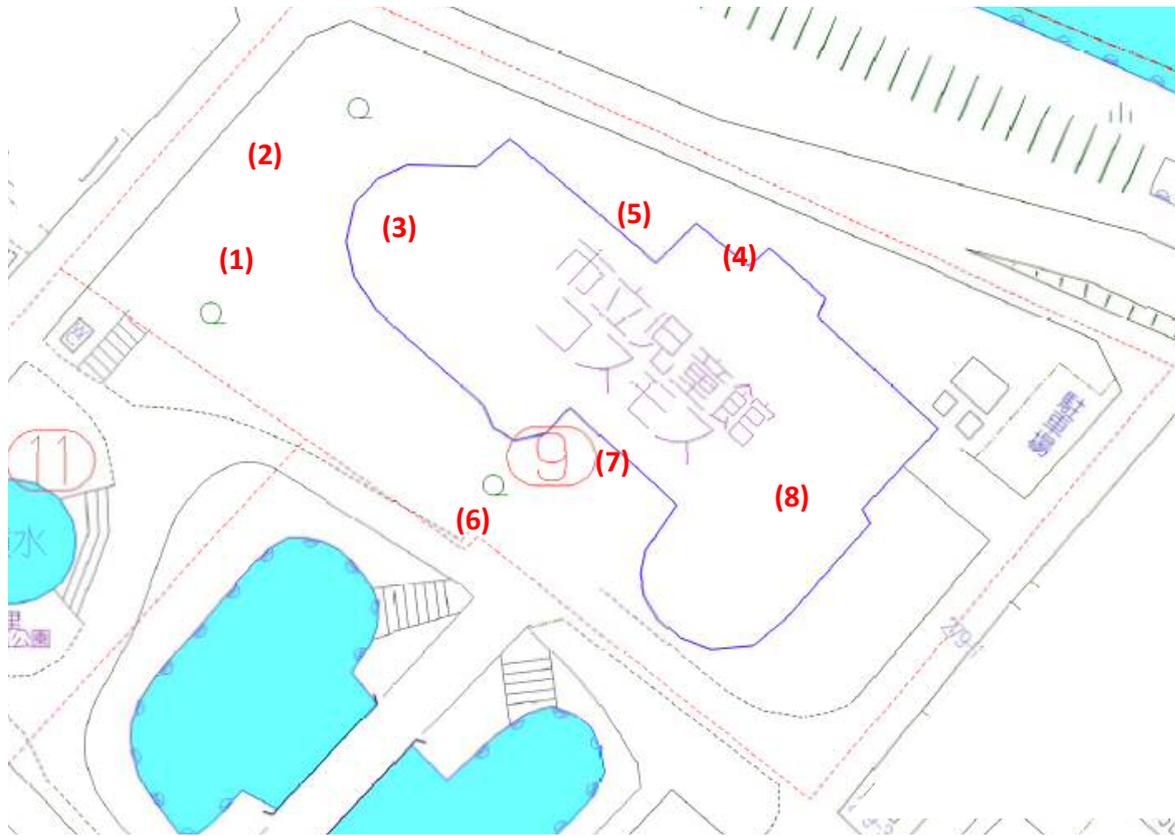

| 測定地点 | 測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー) | | |
|---------------|--------------------------|--------|------|
| | 地上5cm | 地上50cm | 地上1m |
| (1) 砂場 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| (2) 遊具 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| (3) 遊戯室 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| (4) 雨樋 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| (5) 植物 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| (6) 排水溝 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| (7) 遊具（入口・玄関） | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| (8) 幼児室前 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |