

越谷幼稚園(083)

測定場所：越谷幼稚園


住 所：御殿町4-33

測定日時：平成25年7月16日（火曜）

13時12分～13時57分

測定者：東邦化研株式会社

天 気：晴れ

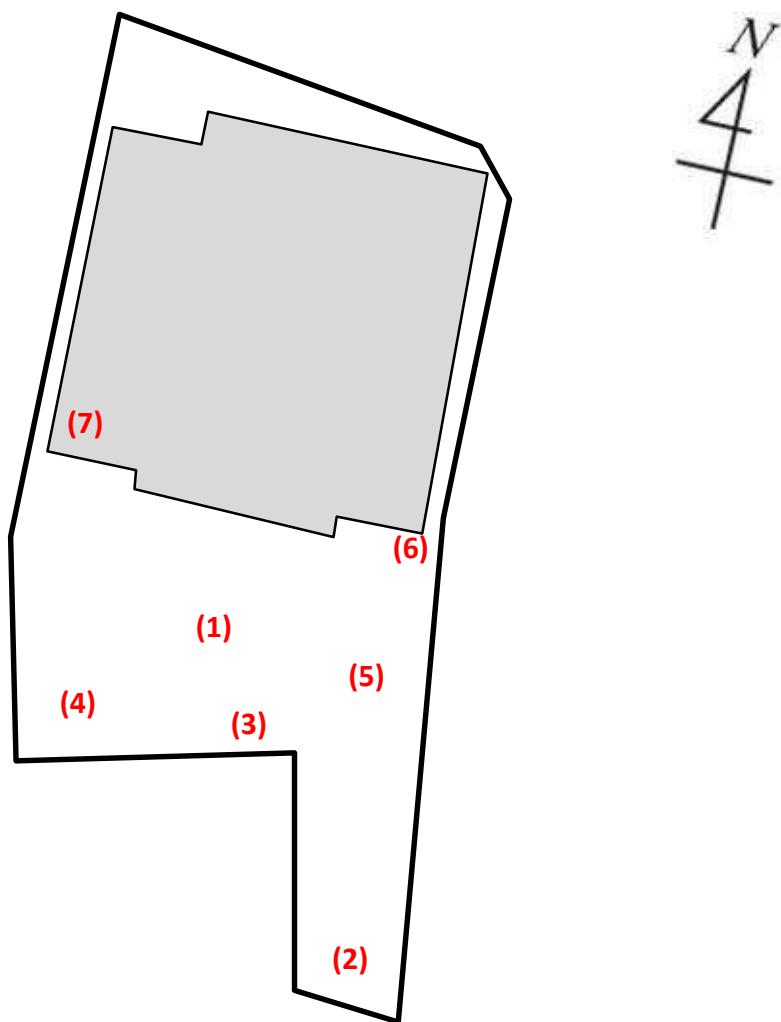

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパー/アワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.08	0.08	0.07
(2) 砂場	0.09	0.08	0.08
(3) 遊具	0.07	0.07	0.07
(4) 植物	0.05	0.06	0.06
(5) 排水溝	0.07	0.09	0.08
(6) 雨樋	0.08	0.07	0.07
(7) 室内	0.07	0.08	0.08