

北越谷幼稚園(088)


測定場所：北越谷幼稚園

住所：北越谷3-2-18

測定日時：平成 25 年 8 月 8 日（木曜）
10 時 50 分 ~ 11 時 35 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：曇り

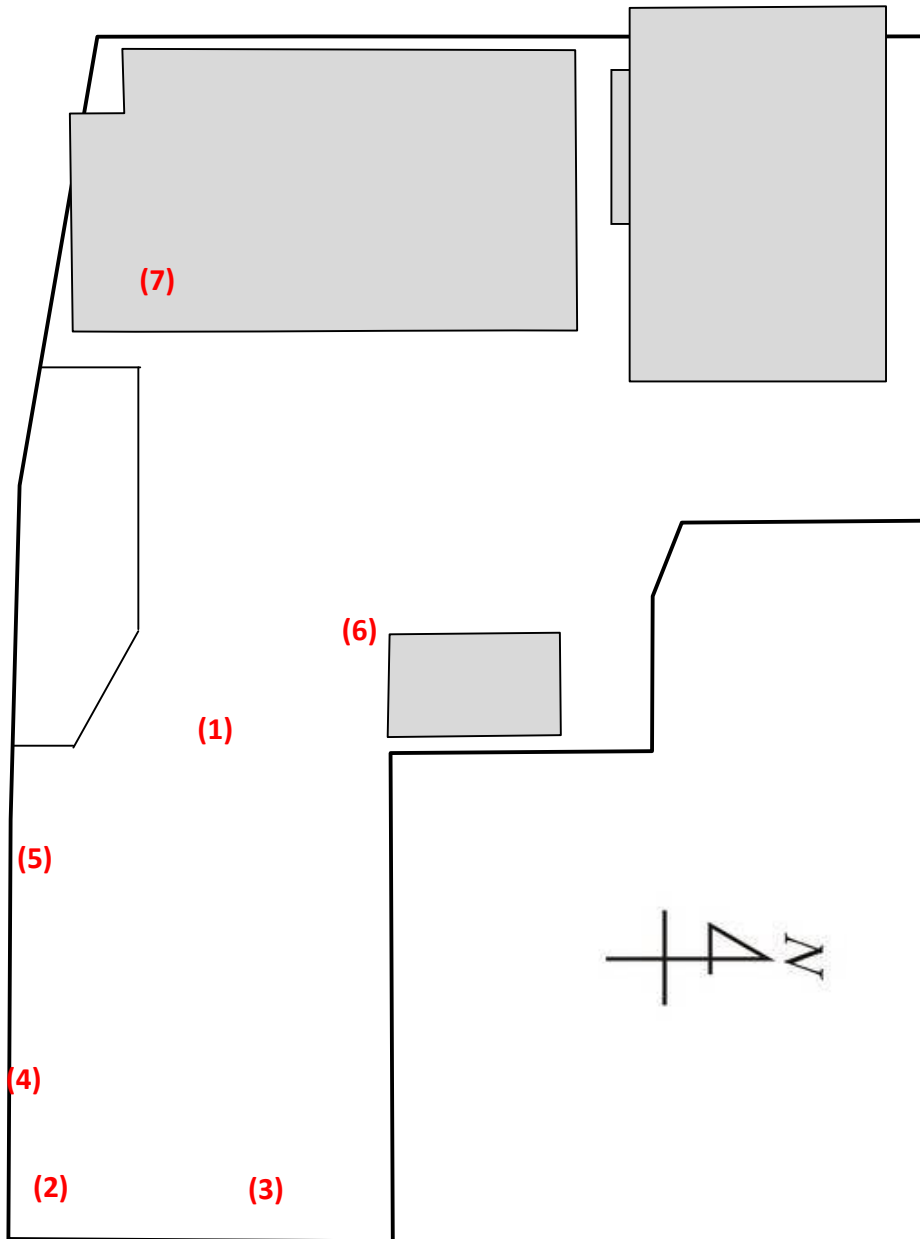

| 測定地点 | 測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー) | | |
|---------|--------------------------|--------|------|
| | 地上5cm | 地上50cm | 地上1m |
| (1) 園庭 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| (2) 砂場 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| (3) 遊具 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| (4) 植物 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| (5) 排水溝 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| (6) 雨樋 | 0.11 | 0.08 | 0.07 |
| (7) 室内 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |