

測定場所：越谷くるみ幼稚園


住 所：神明町1-82

測定日時：平成25年8月2日（金曜）

10時50分～11時35分

測定者：東邦化研株式会社

天 気：曇り

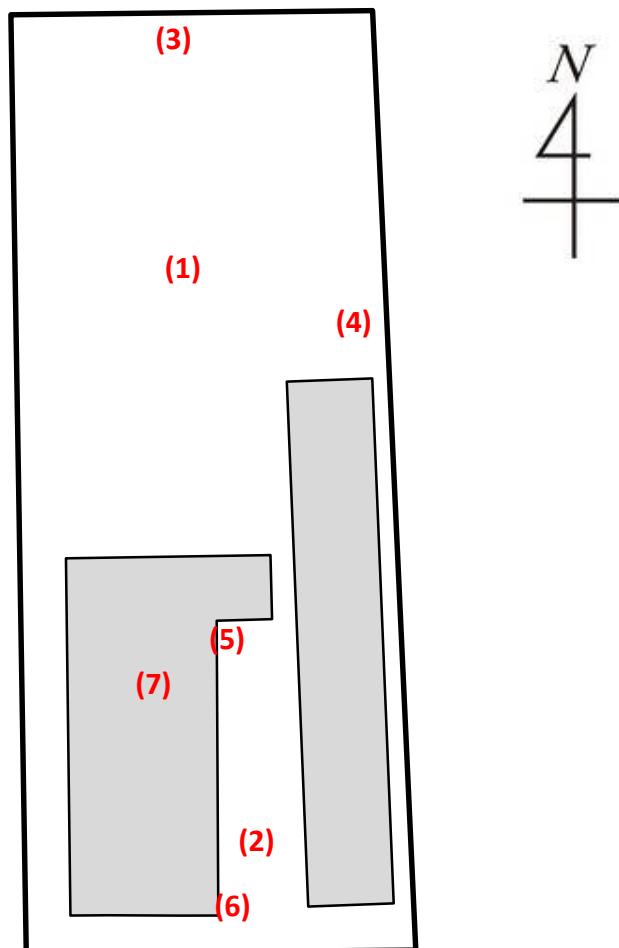

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパー/アワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.10	0.09	0.08
(2) 砂場	0.09	0.09	0.08
(3) 遊具	0.09	0.09	0.08
(4) 植物	0.10	0.08	0.08
(5) 排水溝	0.10	0.07	0.08
(6) 雨樋	0.07	0.07	0.07
(7) 室内	0.06	0.07	0.06