


測定場所：消防署蒲生分署

住所：蒲生寿町4-6

測定日：平成25年10月2日(水) 16:10 ~ 16:55

測定者：消防本部総務課

天気：曇り

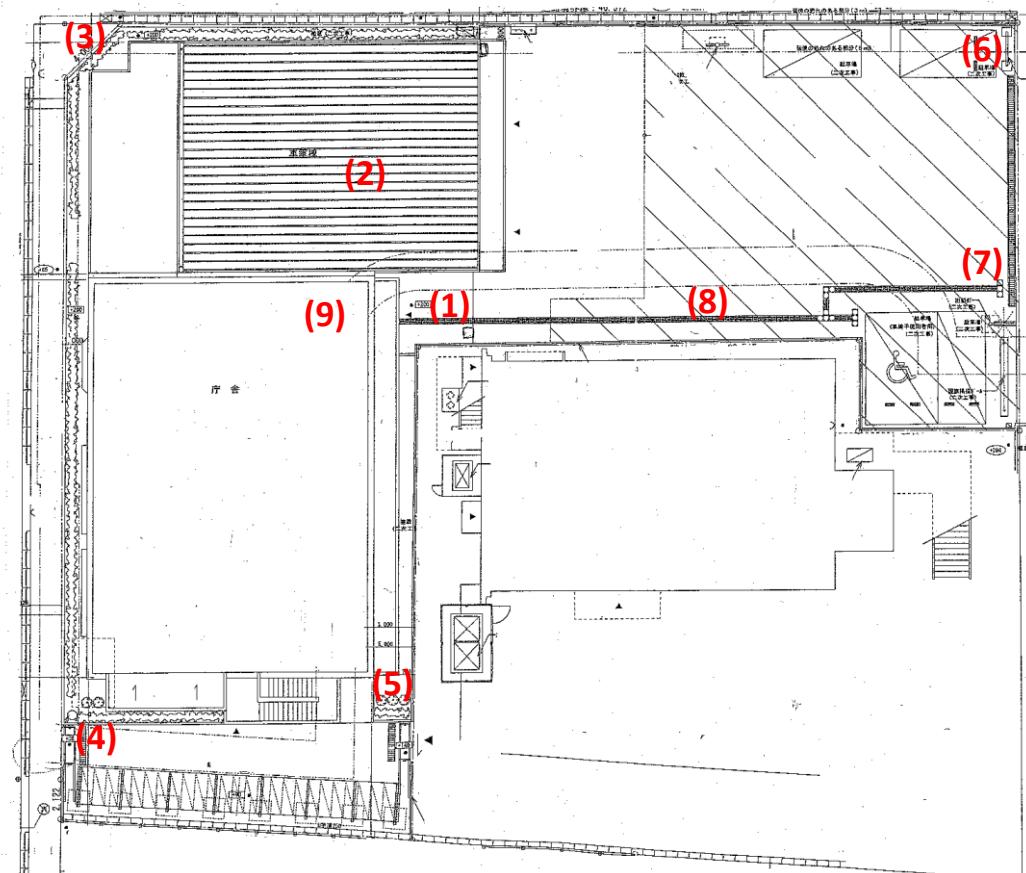

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーাー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 出入口	0.07	0.06	0.06
(2) 車庫	0.04	0.04	0.04
(3) 植物A	0.06	0.05	0.05
(4) 植物B	0.06	0.07	0.06
(5) 植物C	0.08	0.06	0.05
(6) 排水溝A	0.11	0.08	0.08
(7) 排水溝B	0.07	0.07	0.07
(8) 排水溝C	0.11	0.09	0.09
(9) 受付	0.04	0.04	0.03