


測定場所：大間野町旧中村家住宅  
 住 所：大間野町一丁目100番地4  
 測定日時：平成25年9月18日(水) 11:00~12:00  
 測定者：生涯学習課  
 天 気：晴れ

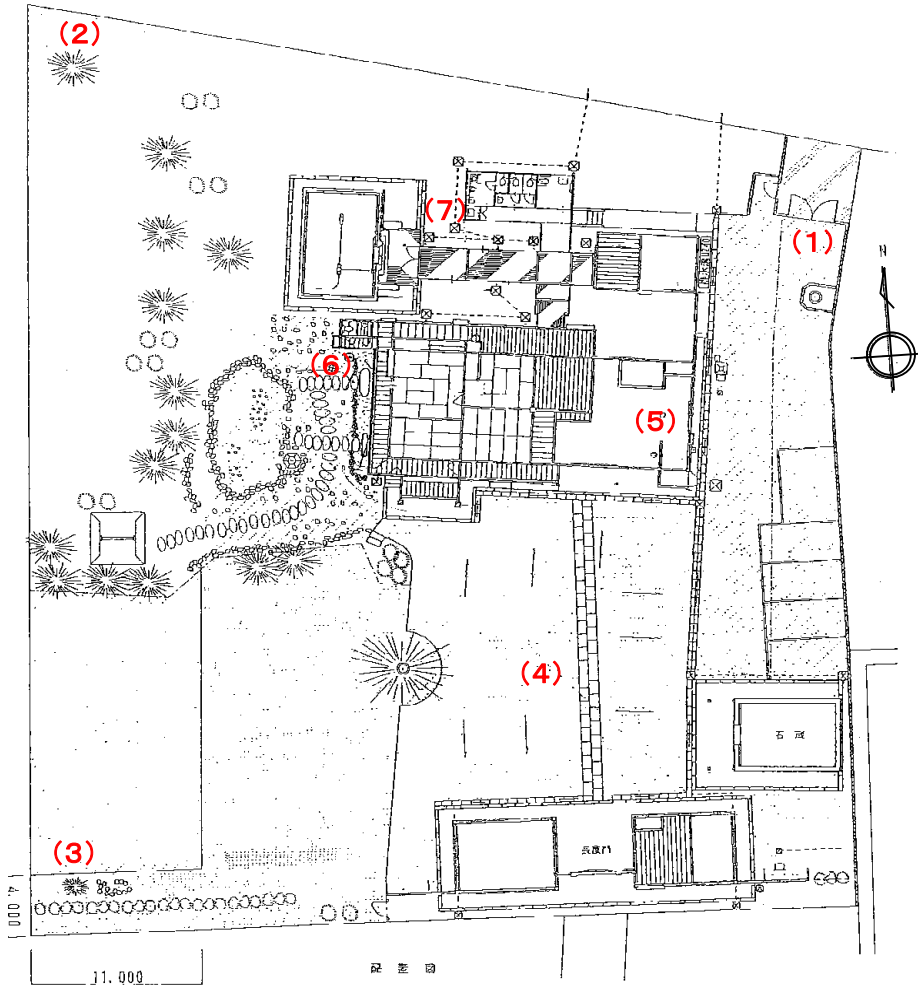

測定地点	測定結果		
	(マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 玄関	0.07	0.08	0.07
(2) 植物A	0.07	0.08	0.08
(3) 植物B	0.08	0.07	0.06
(4) 中庭	0.12	0.13	0.11
(5) 主屋	0.09	0.08	0.07
(6) 雨樋A(主屋)	0.14	0.12	0.10
(7) 雨樋B(土蔵)	0.09	0.07	0.06