


# 荻島小学校

測定場所：荻島小学校  
 住所：南荻島902番地  
 測定日時：平成25年12月17日(火曜日) 9時45分 ~ 10時00分  
 測定者：環境政策課  
 天気：晴れ

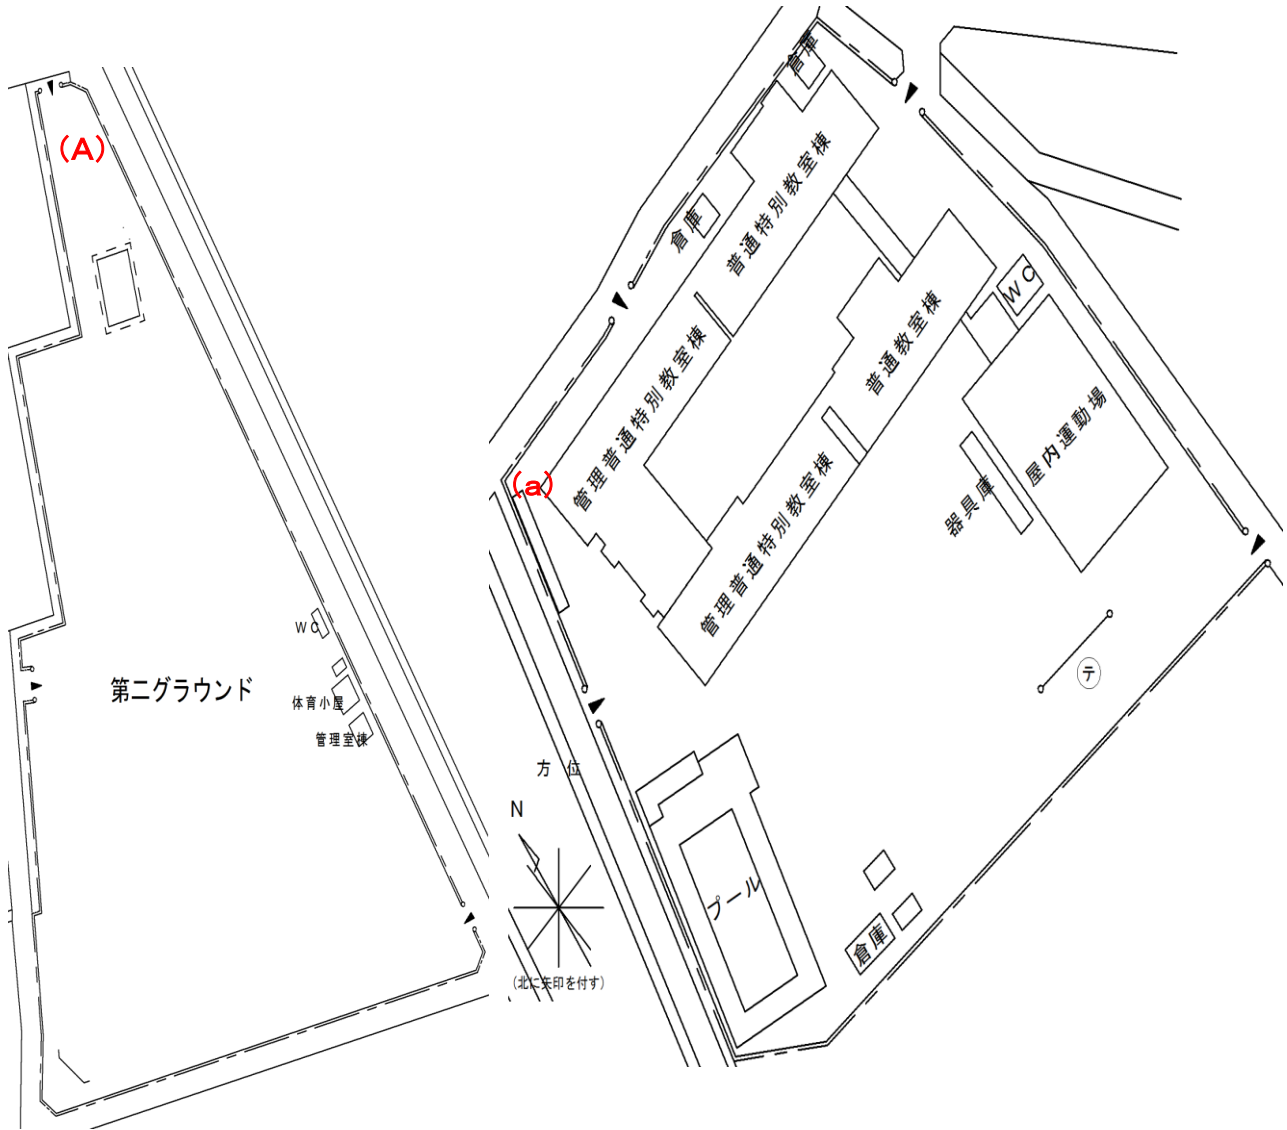

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(a) 排水溝残土	0.13	0.09	0.08
(A) 埋設場所	0.10	0.10	0.09