


蒲生第二小学校

測定場所：蒲生第二小学校
 住所：蒲生旭町1番75号
 測定日時：平成25年12月17日(火曜日) 13時55分 ~ 14時05分
 測定者：環境政策課
 天気：晴れ

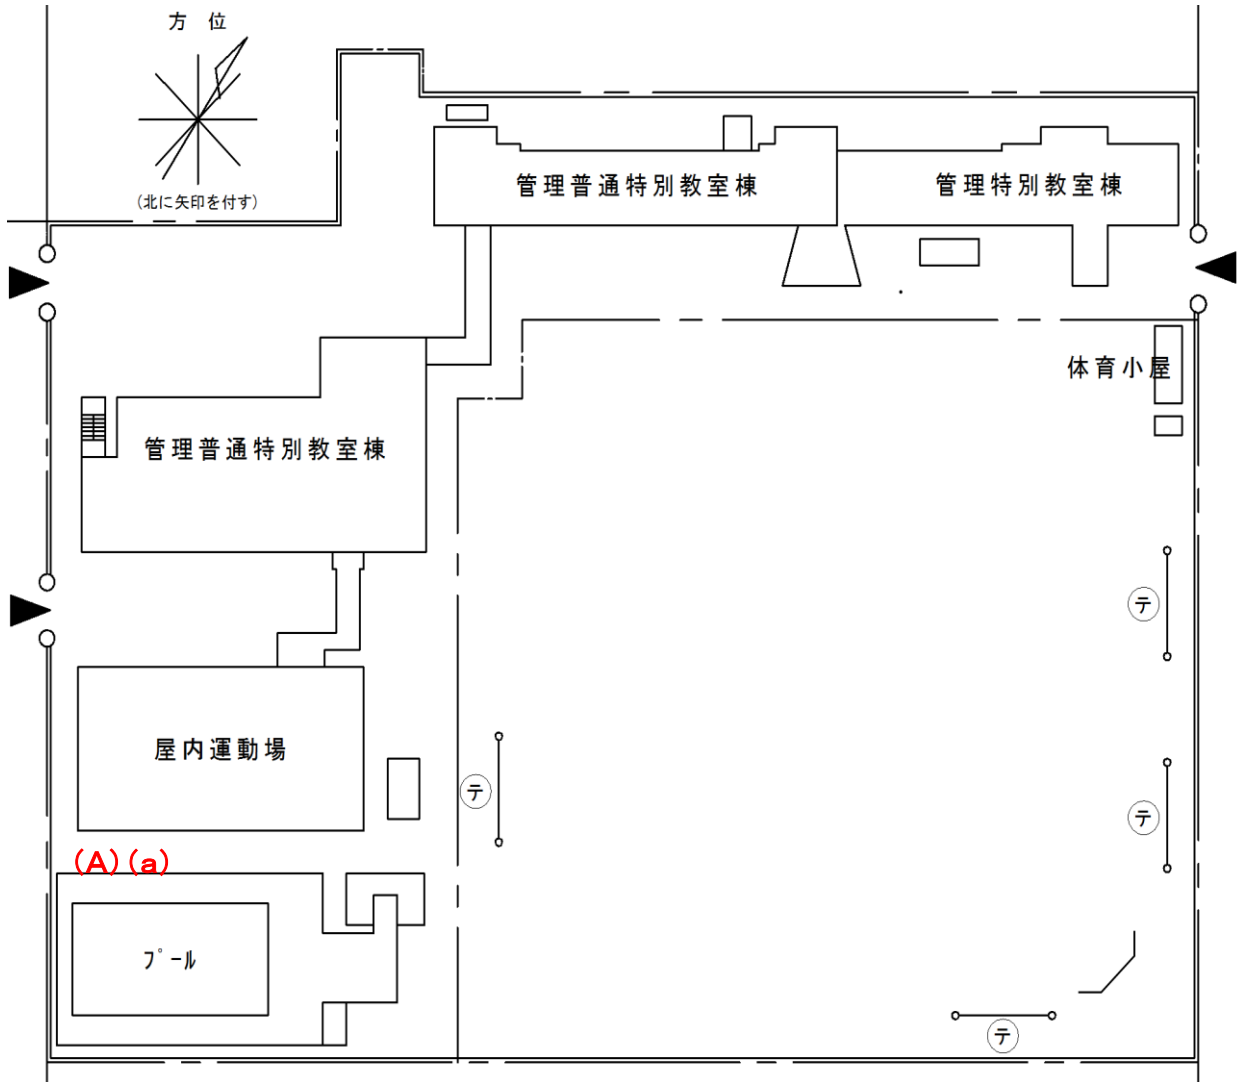

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(a) 排水溝残土	0.17	0.11	0.09
(A) 埋設場所	0.12	0.10	0.08