

桜井南小学校(028)

測定場所：桜井南小学校


住所：下間久里226番地

測定日時：平成25年11月18日（月曜）

15時2分～16時52分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

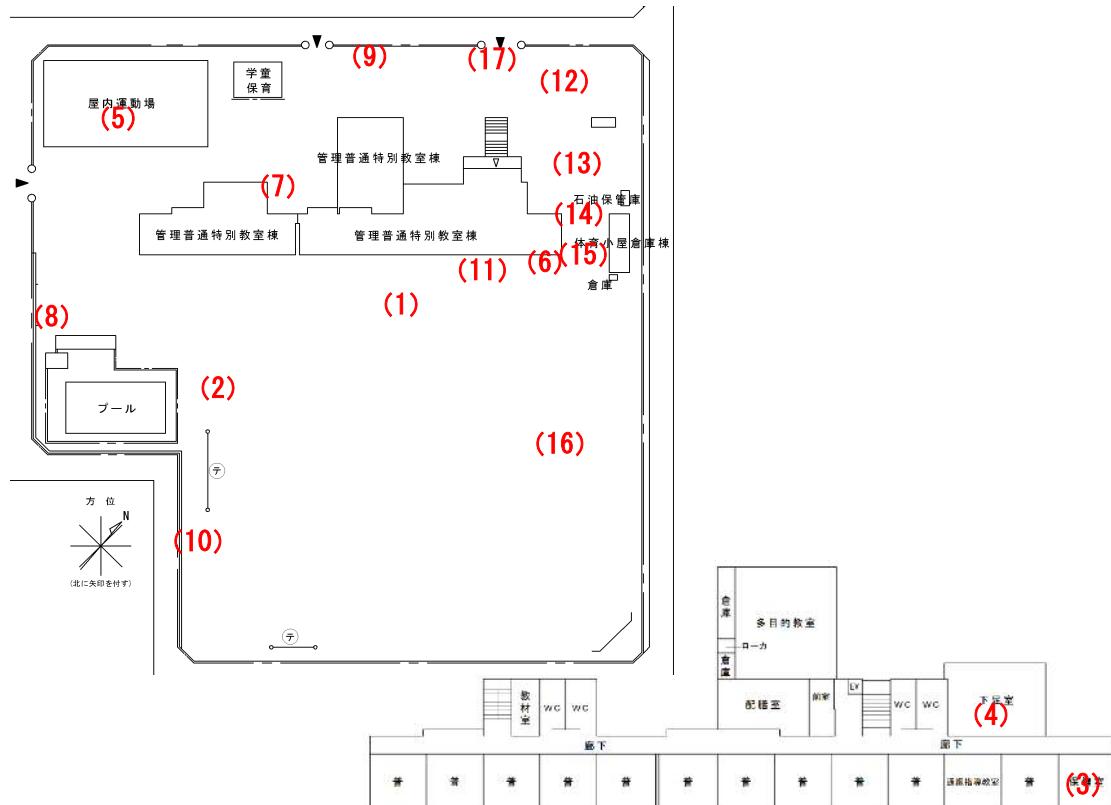

測定地点 (Measurement Location)	測定結果 (マイクロシーベルトパー/アワー) (Measurement Results (MicroSieverts/hour))		
	地上5cm (Ground level 5cm)	地上50cm (Ground level 50cm)	地上1m (Ground level 1m)
(1) 校庭	0.10	0.11	0.09
(2) 砂場	0.06	0.07	0.07
(3) 室内A (校舎 1階教室)	0.06	0.07	0.07
(4) 室内B (校舎 生徒玄関)	0.07	0.07	0.07
(5) 室内C (屋内運動場)	0.03	0.04	0.03
(6) 雨樋A	0.06	0.08	0.07
(7) 雨樋B	0.07	0.08	0.07
(8) 雨樋C	0.14	0.08	0.07
(9) 植物A	0.08	0.08	0.06
(10) 植物B	0.10	0.09	0.07
(11) 植物C (花壇)	0.07	0.07	0.07
(12) 植物D (農園)	0.06	0.06	0.07
(13) 排水溝A	0.10	0.08	0.07
(14) 排水溝B	0.08	0.07	0.07
(15) 排水溝C	0.07	0.06	0.06
(16) 遊具	0.09	0.10	0.10
(17) 正門前	0.10	0.08	0.07