

大袋北学童保育室(053)

測定場所：大袋北学童保育室


住所：袋山515

測定日時：平成 26 年 3 月 3 日（月 曜）

13 時 37 分 ~ 14 時 3 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

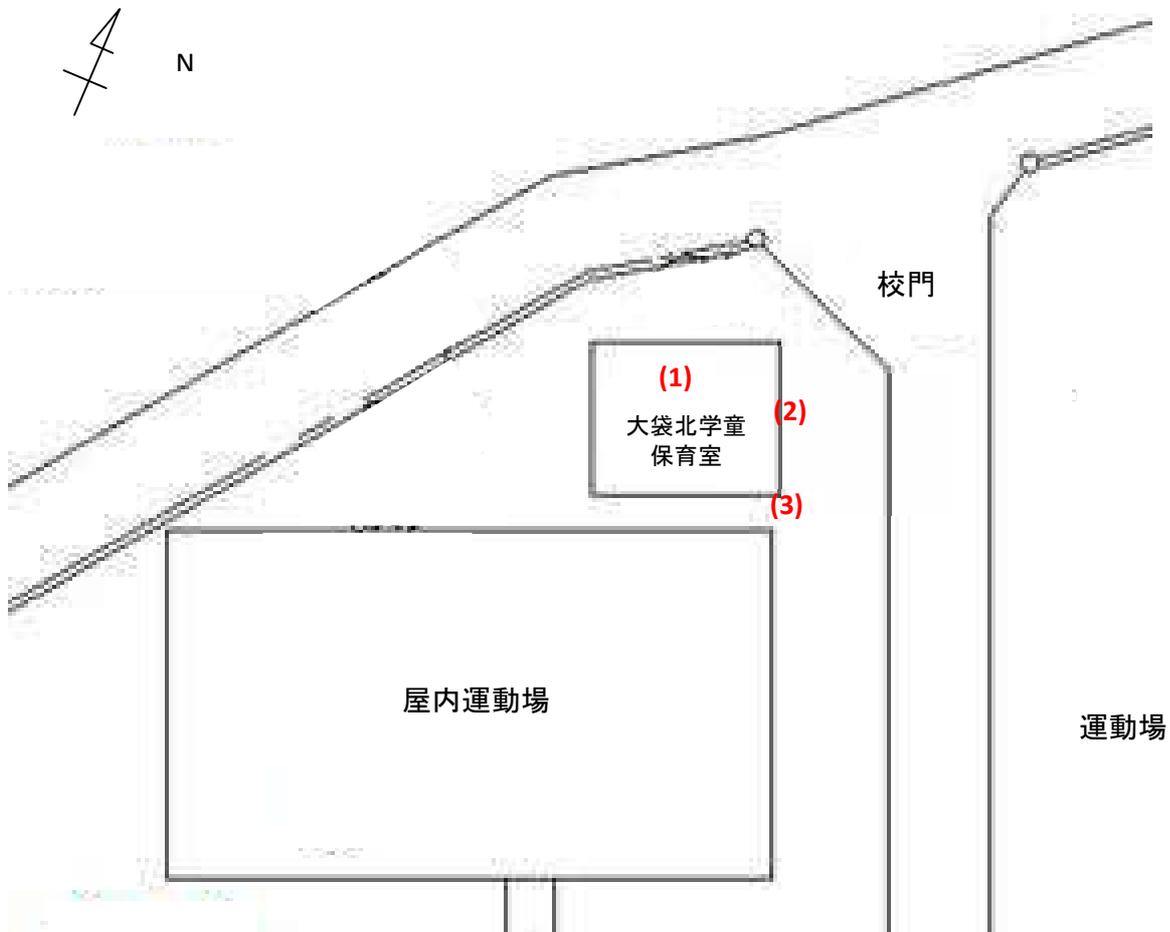

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.06	0.06	0.05
(2) 玄関	0.08	0.06	0.06
(3) 雨樋	0.14	0.08	0.08