

南越谷保育園(134)

測定場所：南越谷保育園


住所：七左町1-347

測定日時：平成 25 年 12 月 24 日（火曜）

15 時 13 分 ~ 16 時 4 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

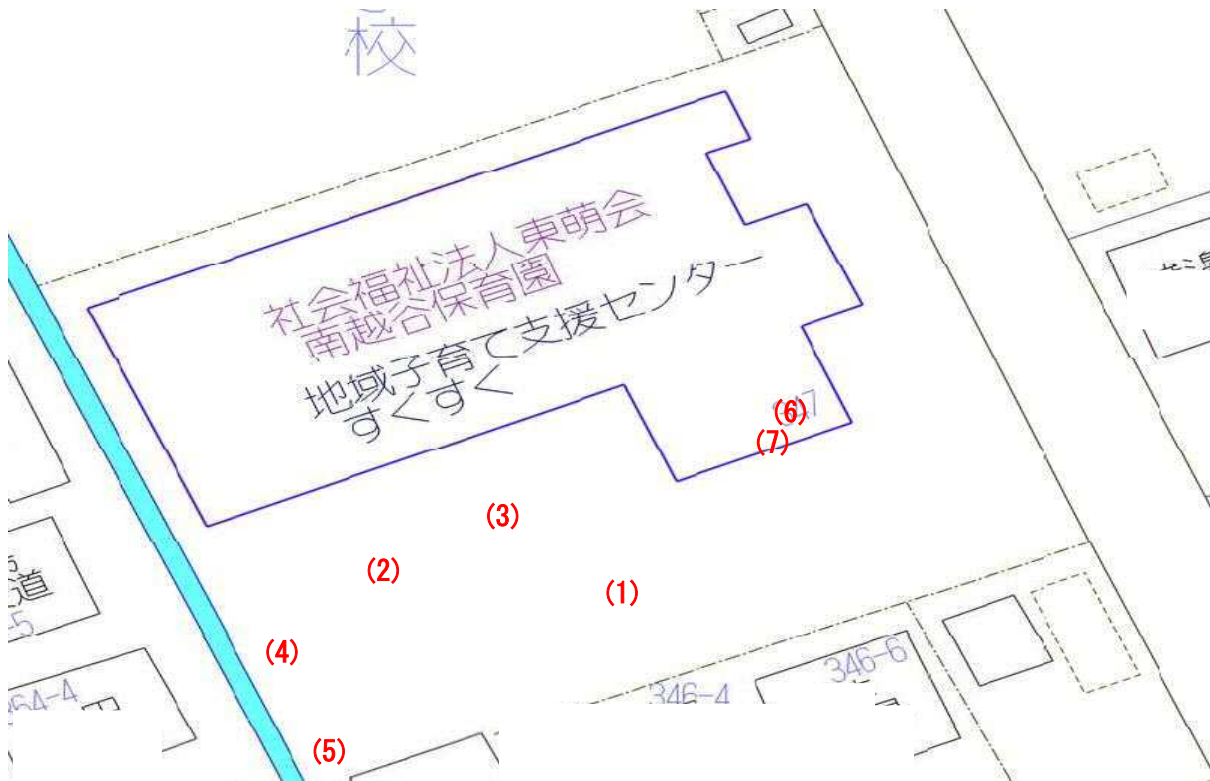

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.06	0.06	0.07
(2) 砂場	0.08	0.07	0.06
(3) 遊具	0.07	0.07	0.07
(4) 植物	0.08	0.09	0.08
(5) 排水溝A	0.06	0.08	0.07
(6) 排水溝B (2階)	0.06	0.06	0.05
(7) 保育室 (0歳児)	0.04	0.04	0.04