

越谷レイクタウンさくら保育園(137)

測定場所：越谷レイクタウンさくら保育園


住所：大成町5-412

測定日時：平成 25 年 12 月 25 日（水曜）

14 時 35 分 ~ 15 時 22 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

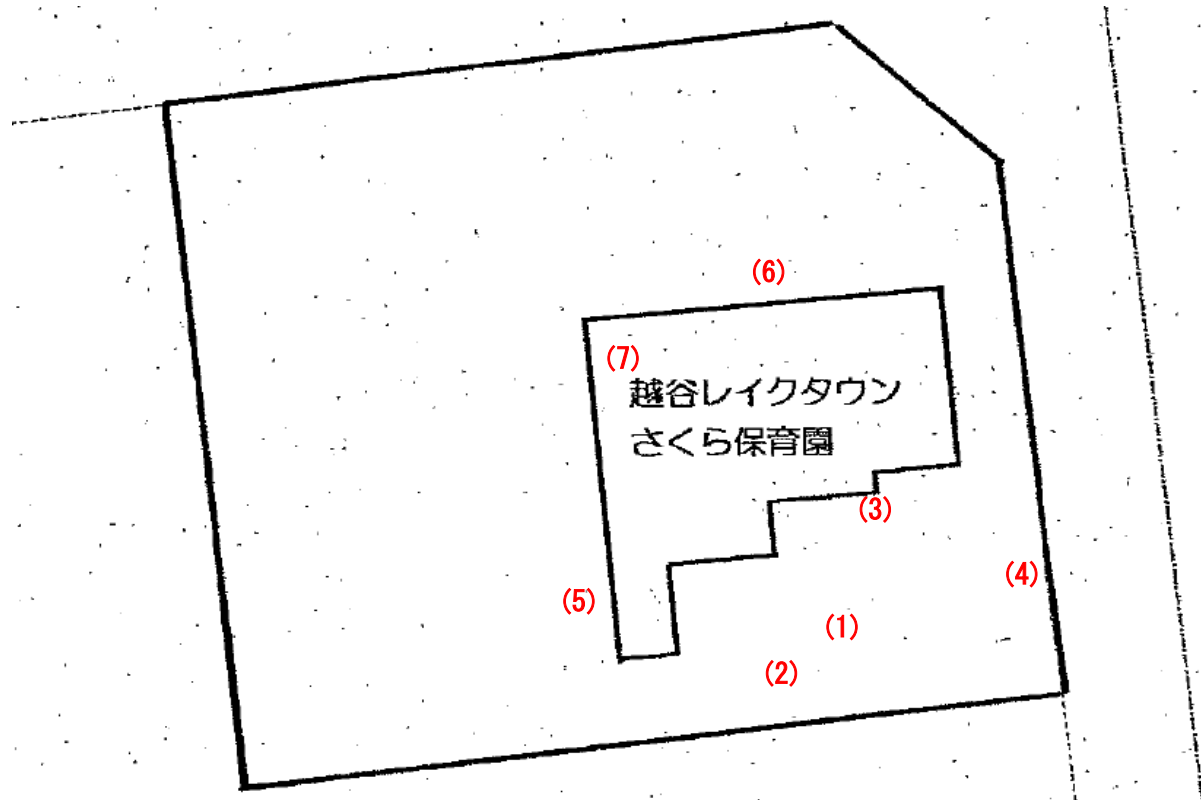

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.07	0.09	0.08
(2) 砂場	0.09	0.09	0.07
(3) 遊具	0.09	0.09	0.07
(4) 植物	0.12	0.09	0.09
(5) 排水溝A	0.14	0.10	0.08
(6) 排水溝B	0.13	0.11	0.09
(7) 1階乳児室（0歳児）	0.05	0.05	0.06