

越谷どろんこ保育園(141)

測定場所：越谷どろんこ保育園


住所：平方3204-1

測定日時：平成 25 年 12 月 4 日（水曜）

14 時 50 分 ~ 15 時 36 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

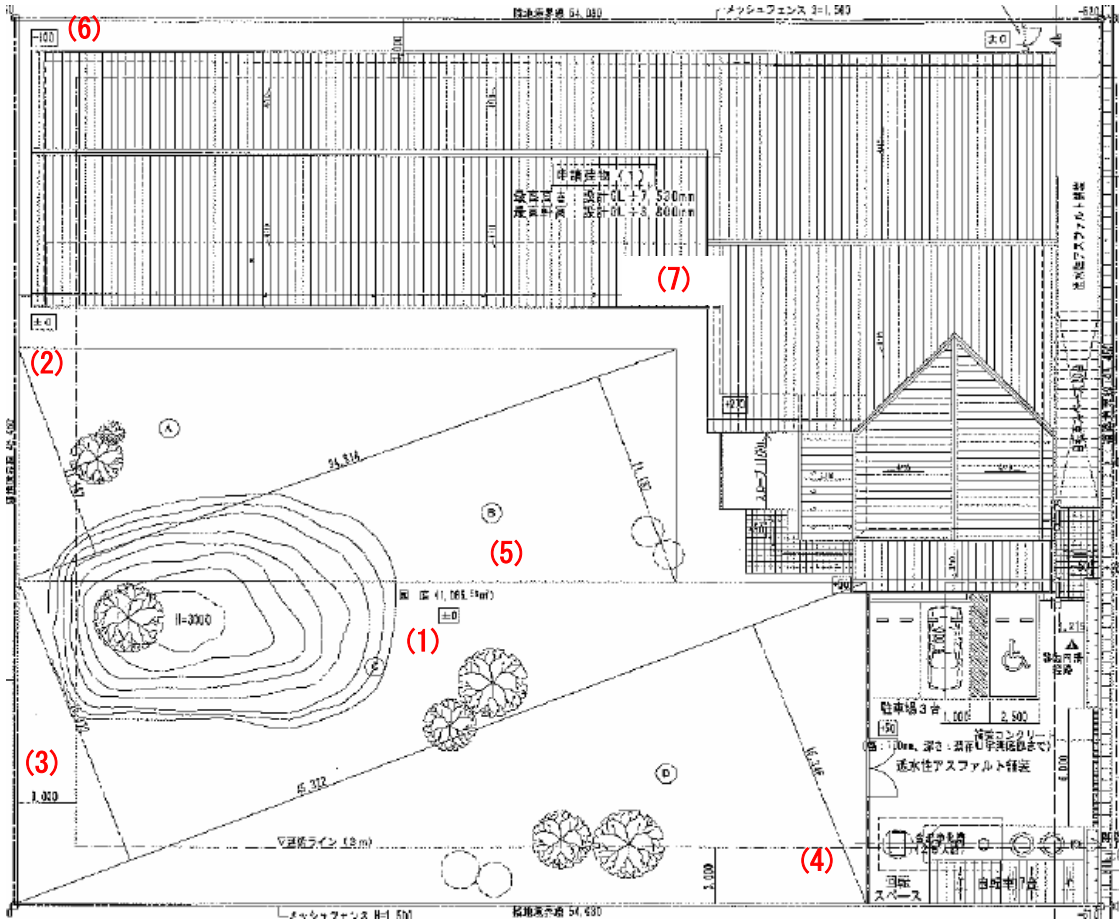

| 測定地点 | 測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー) | | |
|--------------|--------------------------|--------|------|
| | 地上5cm | 地上50cm | 地上1m |
| (1) 園庭A | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| (2) 園庭B | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| (3) 畑 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| (4) 飼育小屋前 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| (5) 植栽 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| (6) 園舎裏 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| (7) 乳児室（0歳児） | 0.03 | 0.03 | 0.04 |