

児童館コスモス(173)

測定場所：児童館コスモス


住所：千間台東2-9

測定日時：平成 25 年 12 月 12 日（木曜）

13時5分～14時1分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

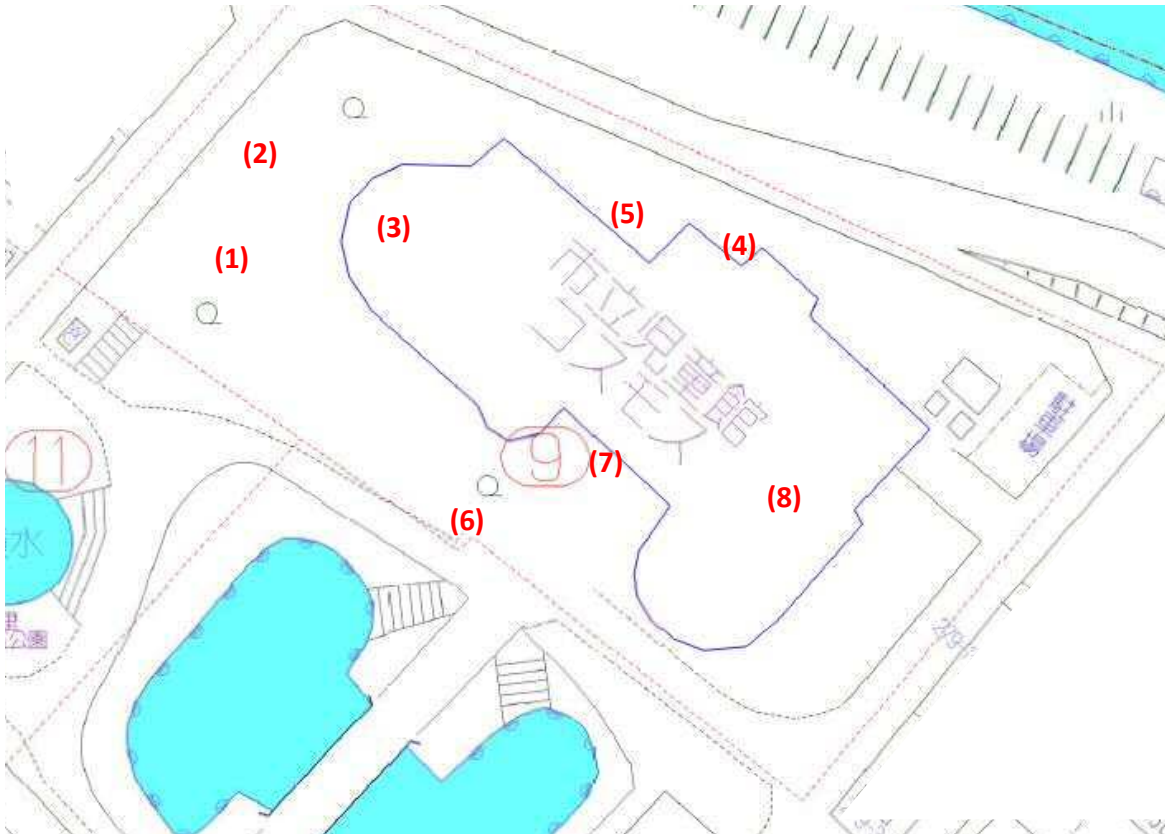

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 砂場	0.07	0.07	0.07
(2) 遊具	0.06	0.07	0.07
(3) 遊戯室	0.06	0.07	0.07
(4) 雨樋	0.08	0.09	0.09
(5) 植物	0.12	0.09	0.07
(6) 排水溝	0.05	0.07	0.07
(7) 遊具(入口・玄関)	0.08	0.09	0.07
(8) 幼児室前	0.09	0.08	0.08