

児童館ヒマワリ(174)

測定場所：児童館ヒマワリ


住 所：蒲生旭町11-35

測定日時：平成25年12月27日（金曜）

14時10分～14時59分

測定者：東邦化研株式会社

天 気：曇り

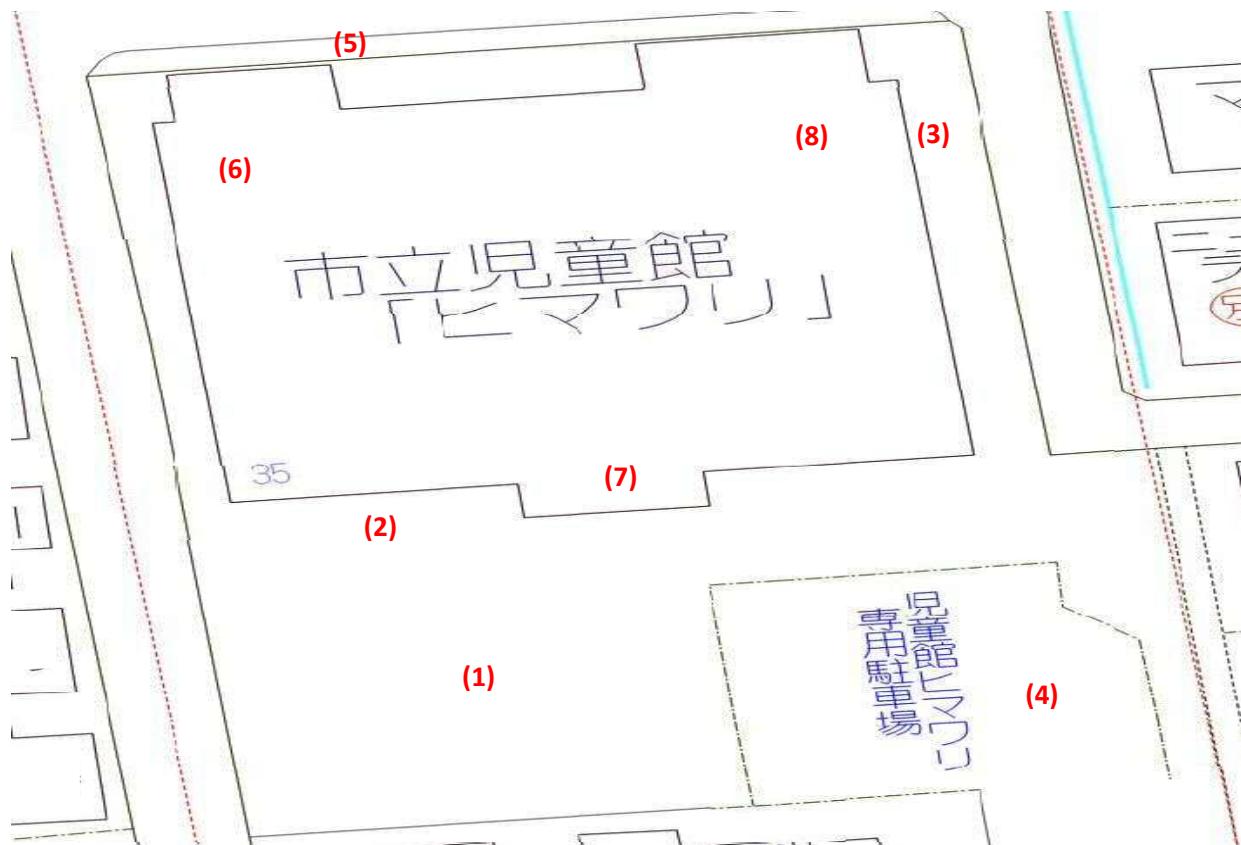

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパー/アワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.06	0.07	0.07
(2) 植物A	0.09	0.08	0.09
(3) 植物B	0.14	0.08	0.08
(4) 排水溝A	0.09	0.10	0.08
(5) 排水溝B	0.07	0.07	0.08
(6) 遊戯室（1階）	0.07	0.06	0.06
(7) 展示室（2階）	0.07	0.07	0.07
(8) 展示室（3階）	0.06	0.06	0.06