

測定場所：明正小学校


住 所：川柳町一丁目401番地

測定日時：平成26年2月21日（金曜）

12時25分～14時26分

測定者：東邦化研株式会社

天 気：晴れ

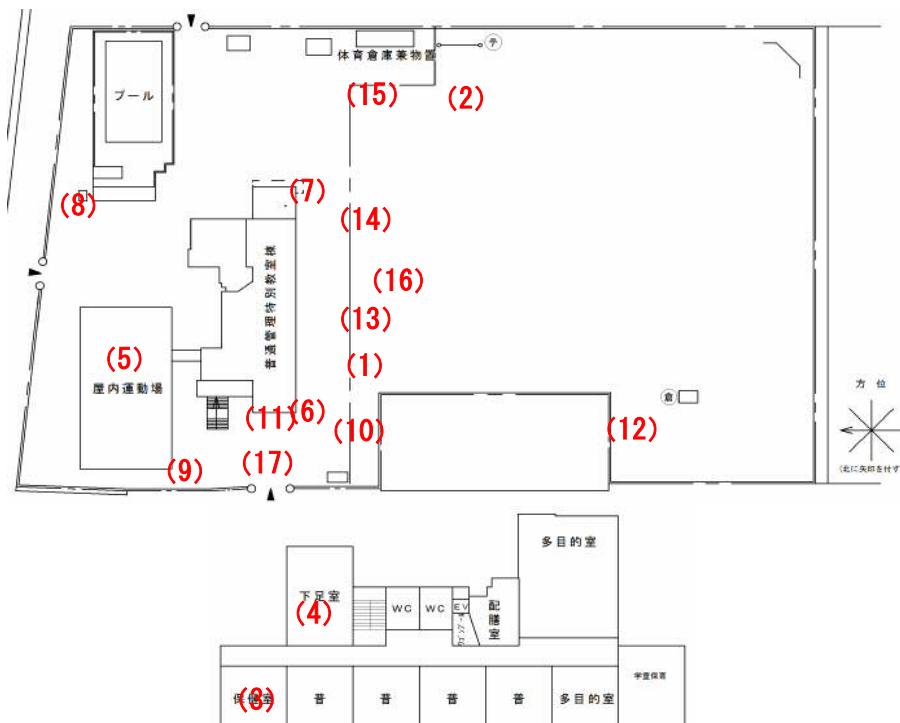

| 測定地点 | 測定結果 (マイクロシーベルトパーাー) | | |
|-------------------|-------------------------|--------|------|
| | 地上5cm | 地上50cm | 地上1m |
| (1) 校庭 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| (2) 砂場 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| (3) 室内A (校舎 1階教室) | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| (4) 室内B (校舎 生徒玄関) | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| (5) 室内C (屋内運動場) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| (6) 雨樋A | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| (7) 雨樋B | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| (8) 雨樋C | 0.21 | 0.13 | 0.10 |
| (9) 植物A | 0.24 | 0.12 | 0.09 |
| (10) 植物B | 0.18 | 0.13 | 0.10 |
| (11) 植物C (花壇) | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| (12) 植物D (農園) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| (13) 排水溝A | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| (14) 排水溝B | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| (15) 排水溝C | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| (16) 遊具 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| (17) 正門前 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |