

南越谷幼稚園(100)

測定場所：南越谷幼稚園


住所：川柳町1-111

測定日時：平成 25 年 12 月 2 日 (月 曜)

10 時 1 分 ~ 10 時 49 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

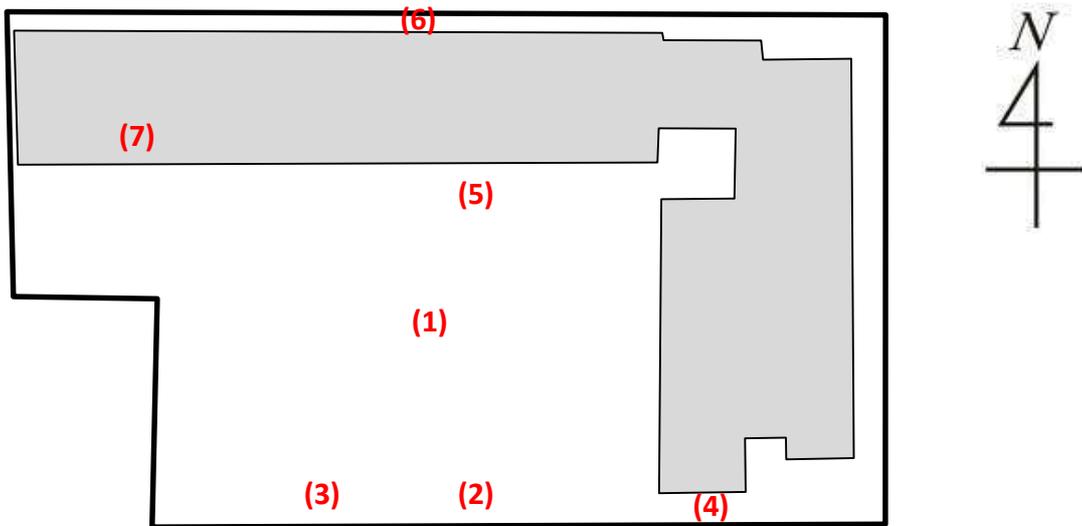

| 測定地点 | 測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー) | | |
|---------|--------------------------|--------|------|
| | 地上5cm | 地上50cm | 地上1m |
| (1) 園庭 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| (2) 砂場 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| (3) 遊具 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| (4) 植物 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| (5) 排水溝 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| (6) 雨樋 | 0.44 | 0.15 | 0.11 |
| (7) 室内 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |