

南越谷第2学童保育室(048)

測定場所：南越谷第2学童保育室


住所：南越谷4-21-1

測定日時：平成26年10月31日（金曜）

14時40分～14時53分

測定者：東邦化研株式会社

天気：曇り

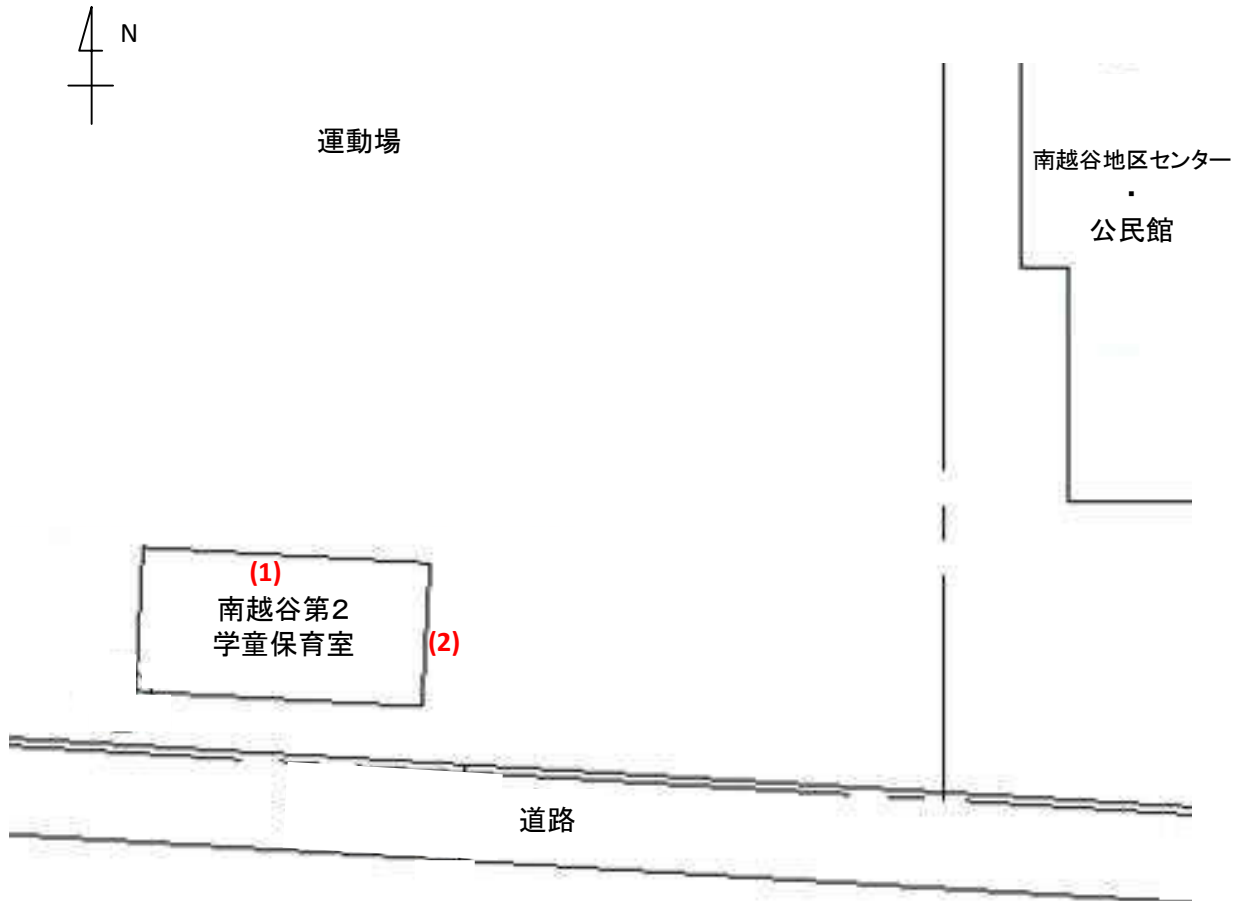

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.04	0.05	0.05
(2) 玄関	0.06	0.05	0.06