

東越谷学童保育室(051)

測定場所：東越谷学童保育室


住所：東越谷6-1040

測定日時：平成26年9月29日（月曜）

14時56分～15時8分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

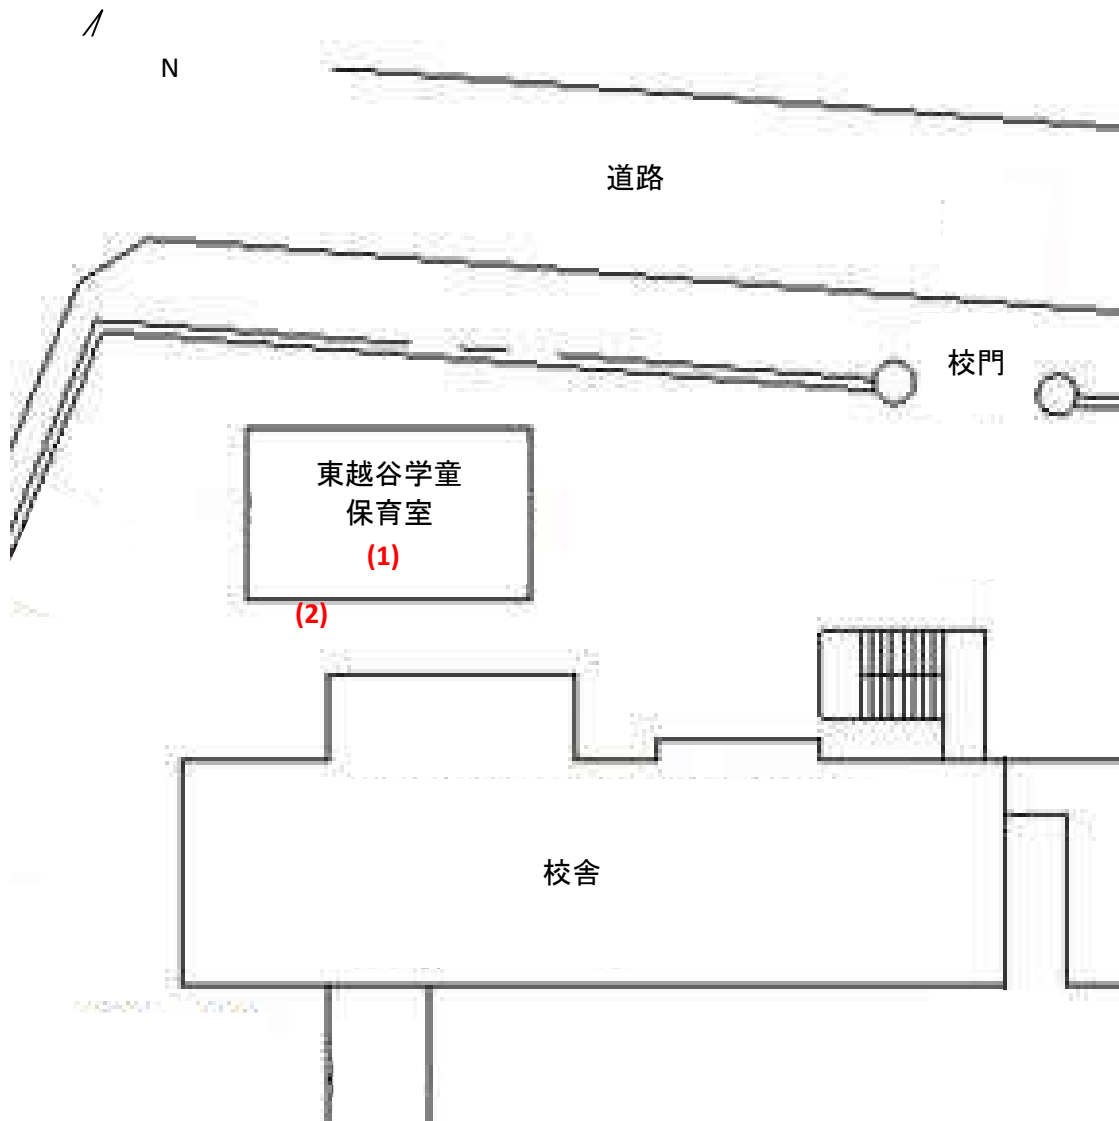

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.06	0.05	0.05
(2) 玄関	0.07	0.07	0.06