

宮本学童保育室(054)


測定場所：宮本学童保育室

住所：宮本町5-85

測定日時：平成 26 年 11 月 10 日（月曜）
14 時 46 分 ~ 14 時 58 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：曇り

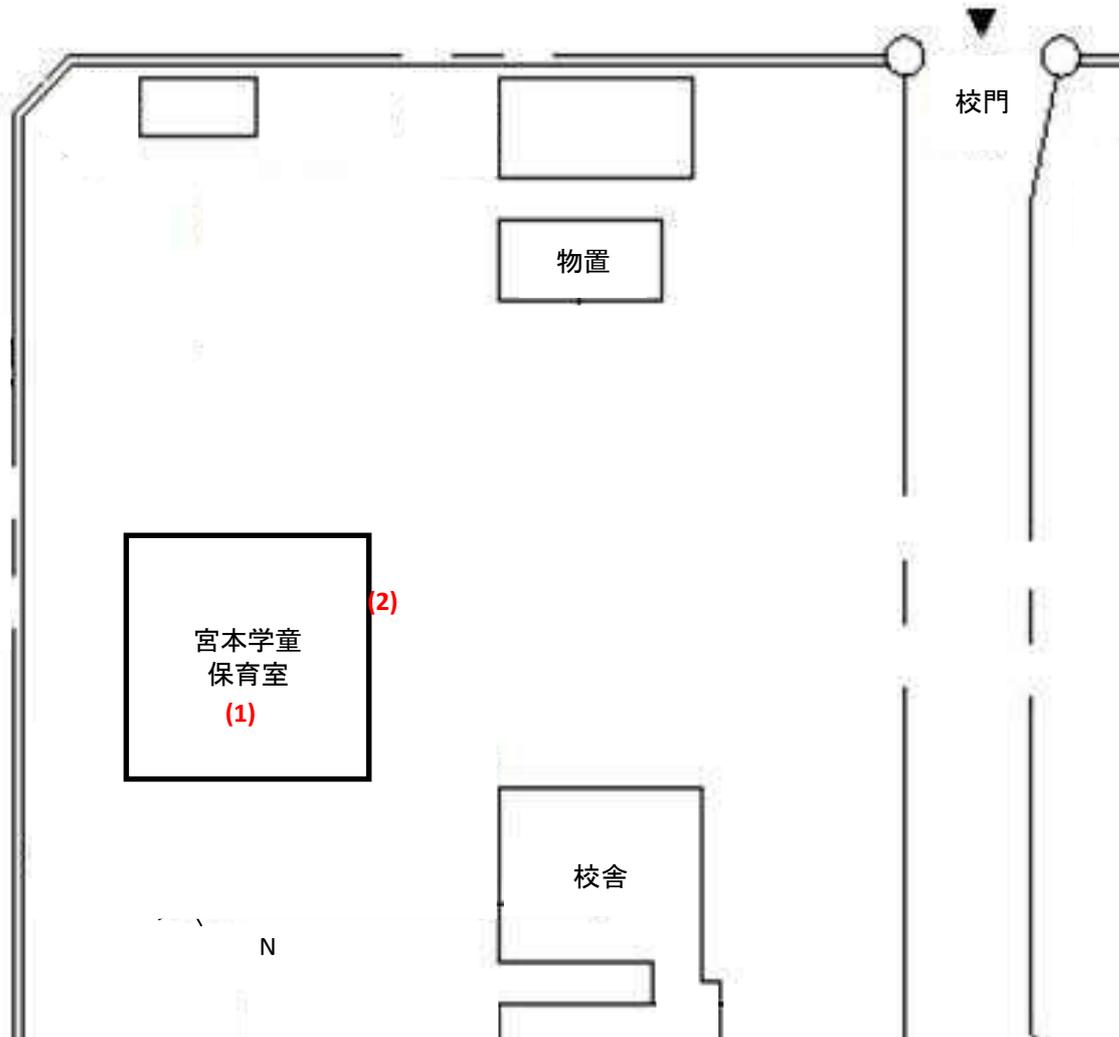

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.03	0.03	0.03
(2) 玄関	0.08	0.06	0.06