

蒲生南学童保育室(056)

測定場所：蒲生南学童保育室


住所：南町1-8-1

測定日時：平成26年10月24日（金曜）

13時48分～14時2分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

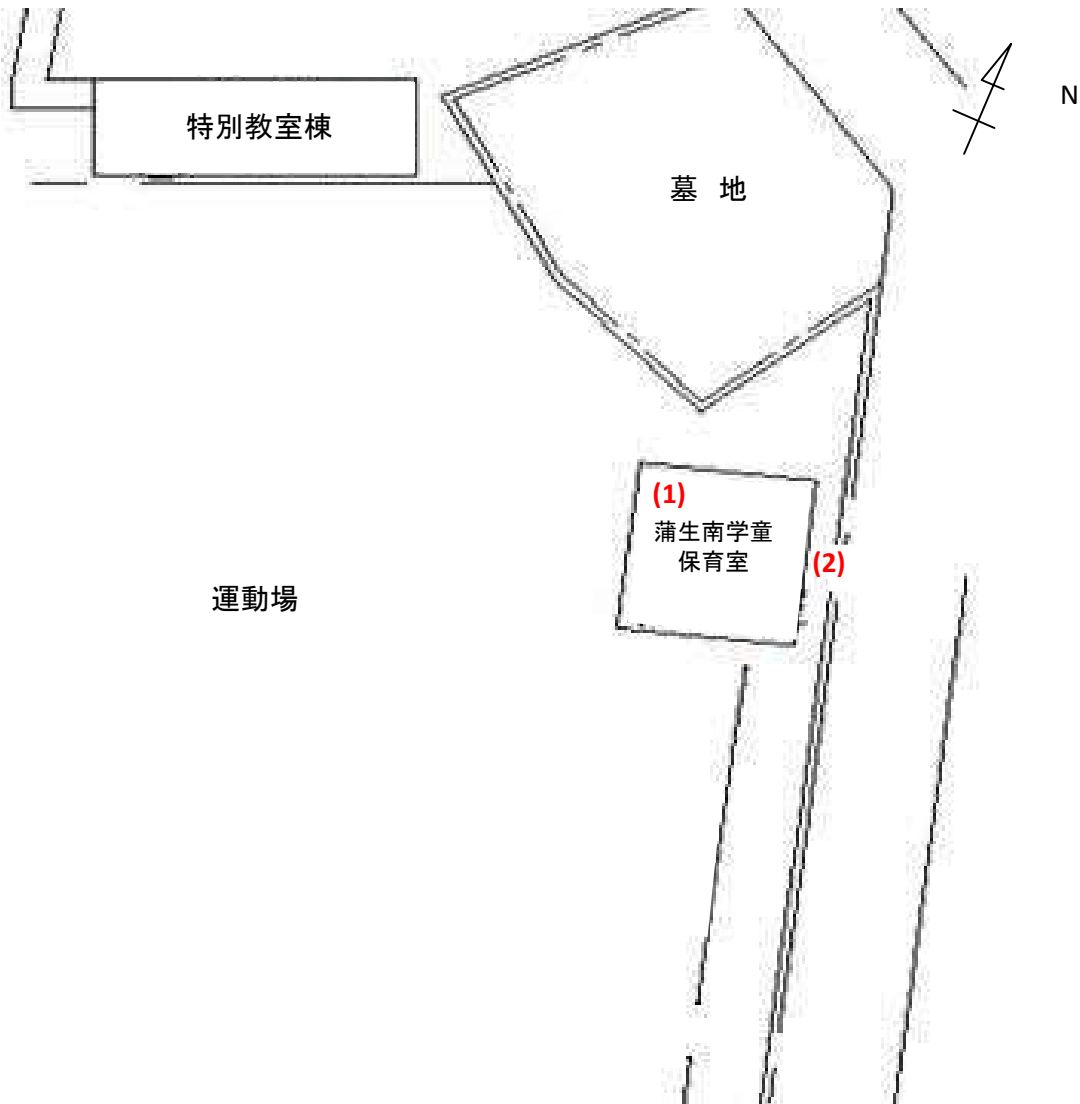

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.05	0.05	0.05
(2) 玄関	0.06	0.06	0.05