

増林学童保育室(069)

測定場所：増林学童保育室


住所：増林2-512

測定日時：平成26年10月16日（木曜）

13時50分～14時13分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

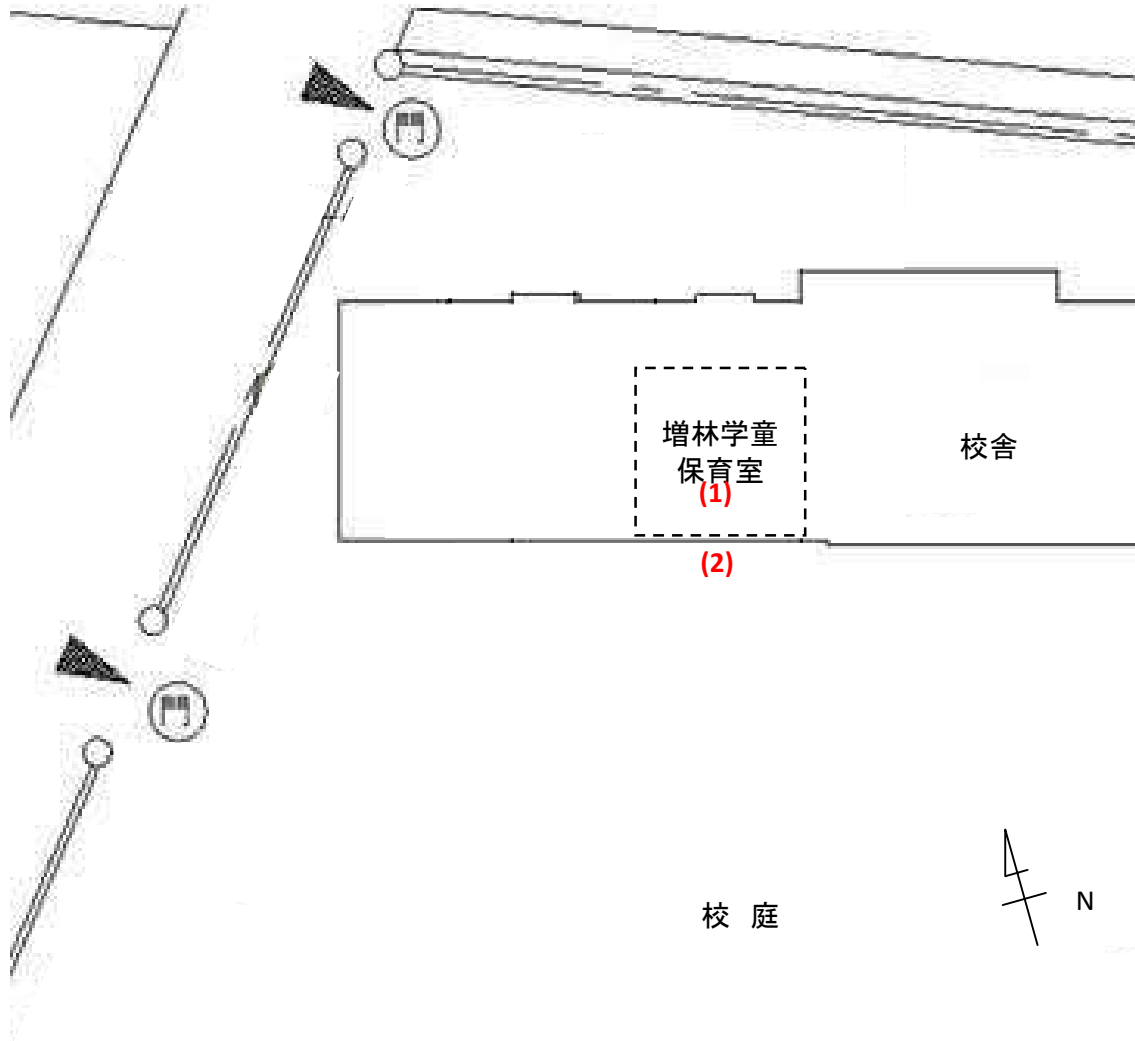

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.09	0.09	0.09
(2) 玄関	0.08	0.09	0.08