

大袋東学童保育室(074)

測定場所：大袋東学童保育室


住所：袋山1750

測定日時：平成26年10月14日（火曜）

14時34分～14時48分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ

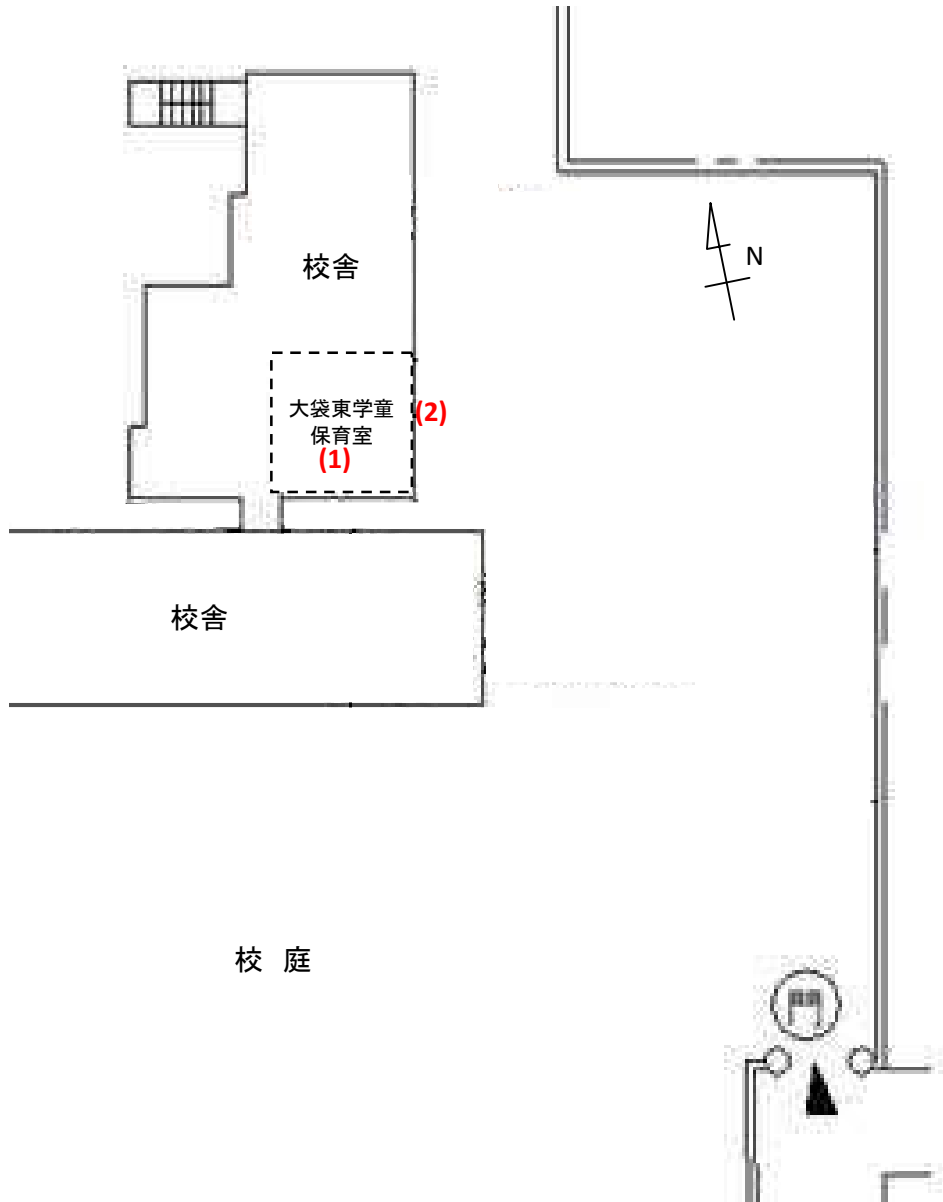

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 保育室	0.08	0.08	0.08
(2) 玄関	0.07	0.07	0.07