

荻島学童保育室(077)


測定場所：荻島学童保育室

住所：南荻島185-1

測定日時：平成 26 年 10 月 20 日（月曜）
13 時 40 分 ~ 13 時 53 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：曇り

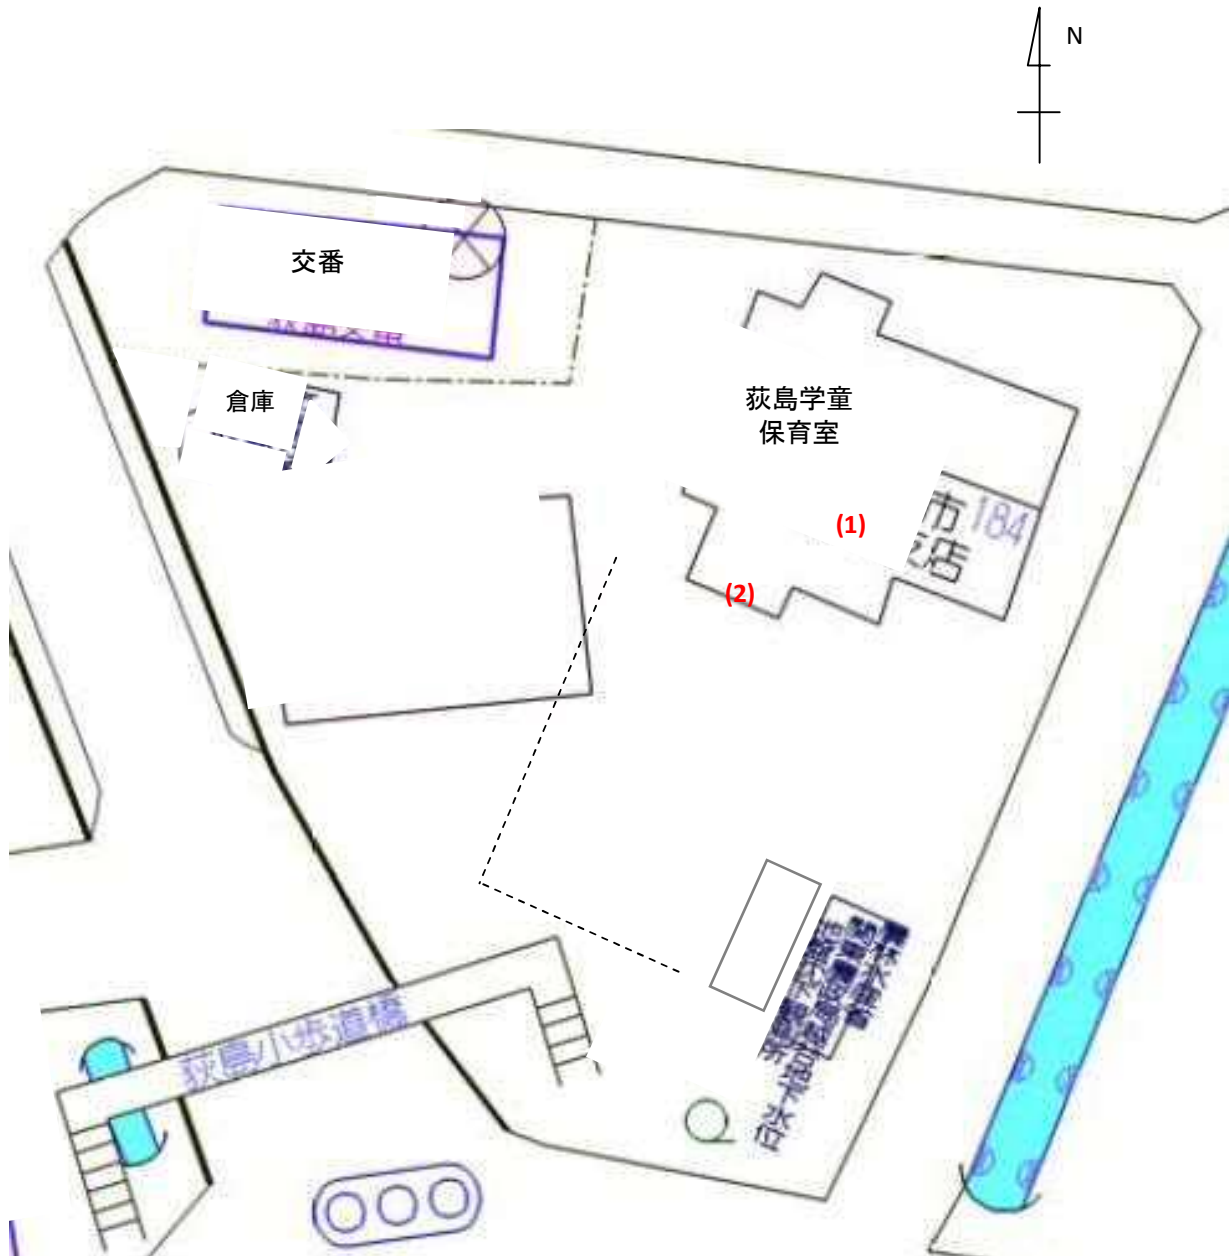

| 測定地点 | 測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー) | | |
|---------|--------------------------|--------|------|
| | 地上5cm | 地上50cm | 地上1m |
| (1) 保育室 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| (2) 玄関 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |