

図書館(151)


測定場所：図書館

住所：東越谷四丁目9番地1

測定日時：平成26年11月6日（木曜）
9時0分～9時21分

測定者：東邦化研株式会社

天気：曇り

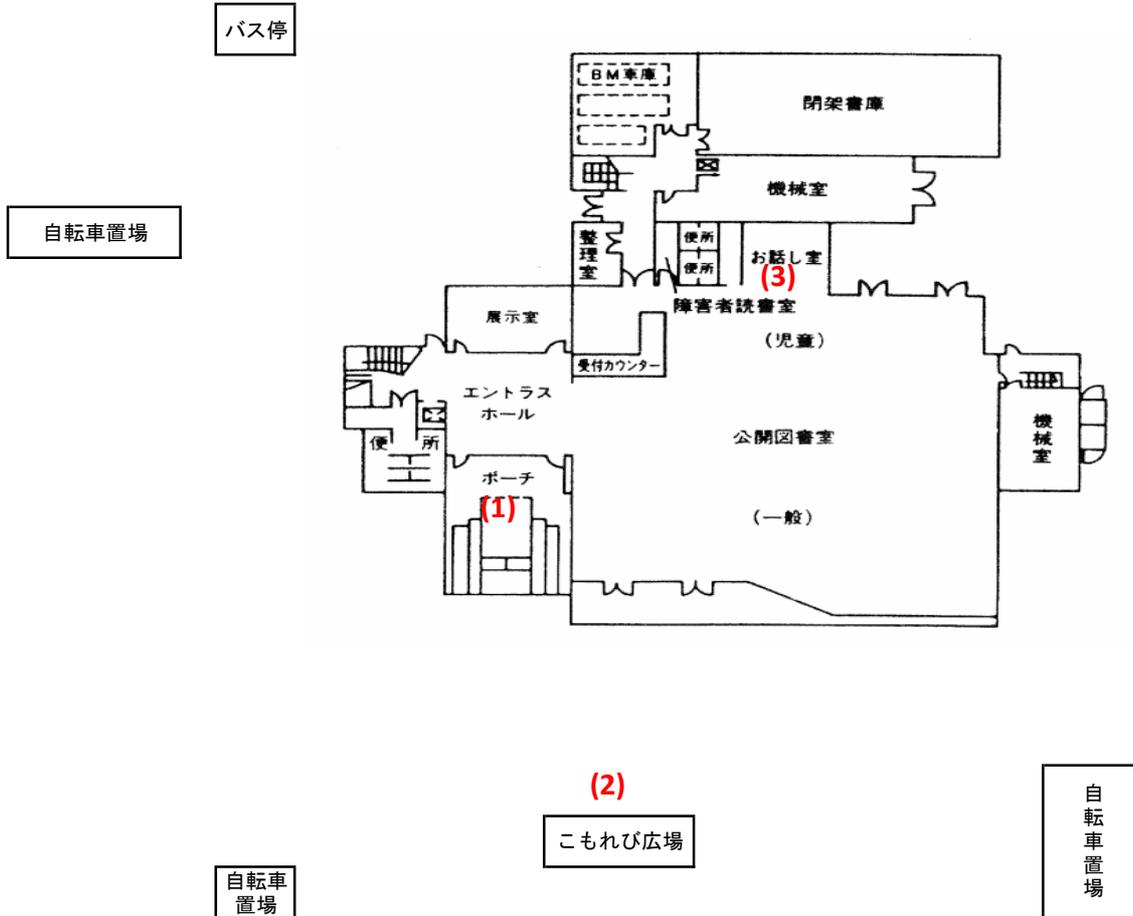

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 玄関ポーチ	0.12	0.12	0.10
(2) 中庭	0.08	0.08	0.08
(3) 公開図書室 おはなし室	0.05	0.05	0.06