

児童発達支援センター(158)

測定場所：児童発達支援センター


住所：増林5827番地1

測定日時：平成26年10月16日（木曜）

15時52分～16時27分

測定者：東邦化研株式会社

天気：曇り

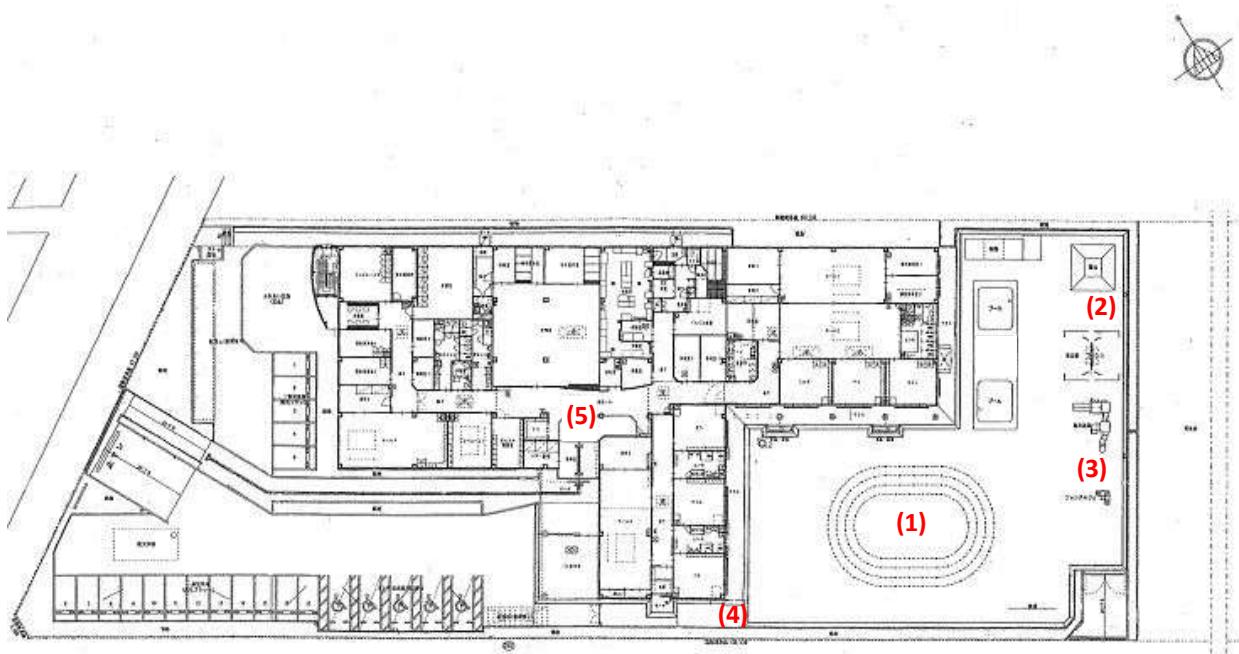

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパー/アワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 園庭	0.07	0.07	0.07
(2) 砂場	0.05	0.05	0.05
(3) 遊具	0.04	0.04	0.05
(4) 雨樋	0.06	0.06	0.05
(5) 玄関	0.08	0.06	0.06